

四、 接线说明

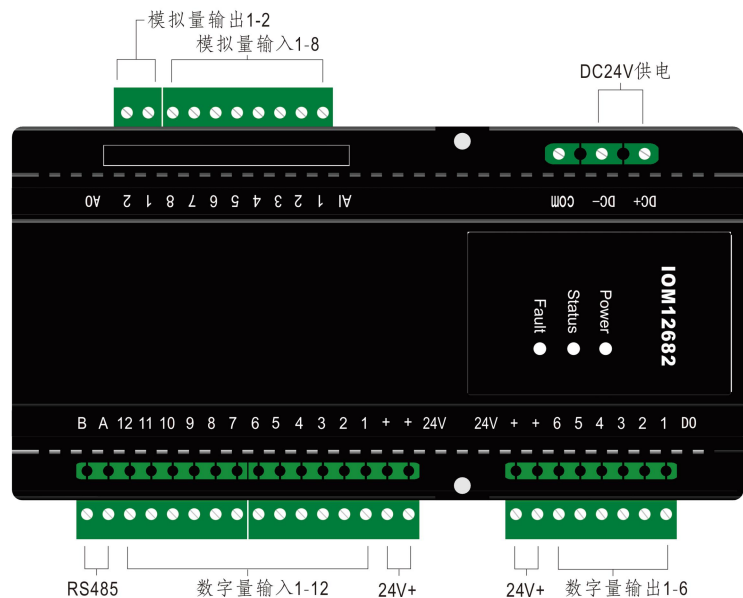


图 1 电源和通讯示意图 规格：174mm*108mm*58mm 重量：300g 导轨式安装

五、 常见问题

问：模块默认通讯参数是什么？

答：ModbusRTU 模块出厂默认通讯参数为波特率 9600、数据位 8、停止位 1、无校验，设备默认 ID 号为 1。

问：如何修改模块的通讯参数？

答：使用第三方工具 ModbusPoll 软件，对照“三. 寄存器定义说明”章节，读取 40001、40002、40003 三个寄存器的数据依次代表设备地址、通讯波特率、校验，根据“说明”一列的描述，修改模块的通讯参数。断电重启之后，设定的参数生效。

迅饶免费开放软件

BACnetScan 扫描软件、OPC2WEB 软件、X2OPC_FreeMbus 扫描工具、Lumiscan 绿米智能家居扫描工具

产品及解决方案欢迎关注上海迅饶微信公众号: BACnet




图 2 数字量输入接线示意图




图 3 数字量输出接线示意图




图 4 2线制传感器接线图示意图




图 5 3线制传感器接线图示意图




图 6 AO 接线示意图



上海迅饶自动化科技有限公司 TEL：021-58776098

地址：上海闵行区七宝镇中春路 8633 弄（万科虹桥云）25 幢 603

销售电话：13564889340 联系人：陈小姐 网址 1：www.opcmaster.com

技术支持：021-20252795

网址 2：www.bacnetchina.com