


X2SMS 使用手册

适用型号：SMS2004-ARM

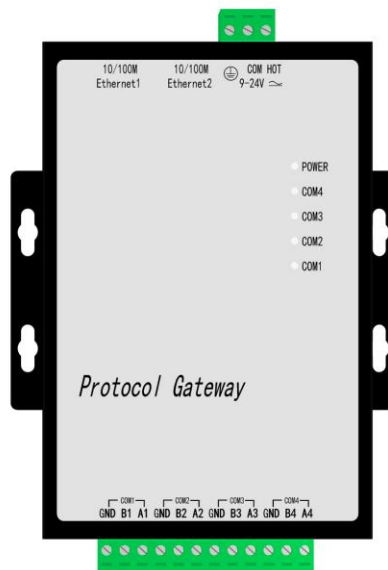

上海迅饶自动化科技有限公司

目 录

1 前言	1
1.1 声明	1
1.2 技术支持	1
2 概述	1
2.1 功能描述	1
2.2 硬件参数	1
3 操作步骤	2
3.1 选择操作语言.....	2
3.2 选择监控模式.....	3
3.3 添加驱动	4
3.4 添加通道	6
3.5 添加设备	7
3.6 添加标签	9
3.7 设置用户手机信息.....	13
3.8 X2SMSRunTime 软网关运行时	18
3.9 上传工程到网关.....	21
3.10 网关参数设置.....	22
3.11 下载工程到 PC.....	25
3.12 软件授权	26
3.13 测试短信模块.....	28
4 WEB 服务器	29
4.1 网页登陆	30
4.2 下载文件	31
4.3 用户管理	32
4.4 网口设置	32
4.6 固件信息	33
4.7 系统信息	33
4.8 通讯状态	34
4.9 实时数据	35
5 硬件短信猫连接	38
6 USB 硬件狗	39
7 SMS2004 硬件网关说明	39
8 常见问题说明	42
8.1 提示调用 WEB 服务器方法失败.....	42
8.2 注意区别上传工程与下载工程.....	43

1 前言

1.1 声明

本手册属于上海迅饶自动化科技有限公司及授权许可者版权所有，保留一切权利，未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部。由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。上海迅饶自动化科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，本公司尽全力在本手册中提供准确的信息。

1.2 技术支持

- 技术支持邮箱：support@opcmaster.com
- 技术支持热线电话：021-58776098
- 网址：<http://www.opcmaster.com> 或 <http://www.bacnetchina.com>

2 概述

2.1 功能描述

- X2SMS 称作短信网关，和 GPRS Modem（短信猫）硬件相结合，可以实现短信报警、短信通知、短信传输数据等功能。
- 工作原理：现场的设备连接“X2SMS”硬件网关，硬件网关设置报警条件，当现场设备达到预设的报警点时，触发网关发送报警信息，然后通过网关的串口发送到 GPRS 短信模块，最后由 GPRS Modem 发送到用户手机上。
- 本软件优点：可配置性强，操作简单，稳定可靠，可以自由编辑报警内容。用户列表可以支持导入导出，方便管理。

2.2 硬件参数

- 短信猫（GPRS Modem）是支持 2G/3G/4G 模式。

- 迅饶硬件采集网关（SMS2004-ARM）

3 操作步骤

3.1 选择操作语言

首先打开运行主程序 X2SMS.exe。进入主程序界面，点击视图菜单选择“语言设置”，如下图 3-1-1。

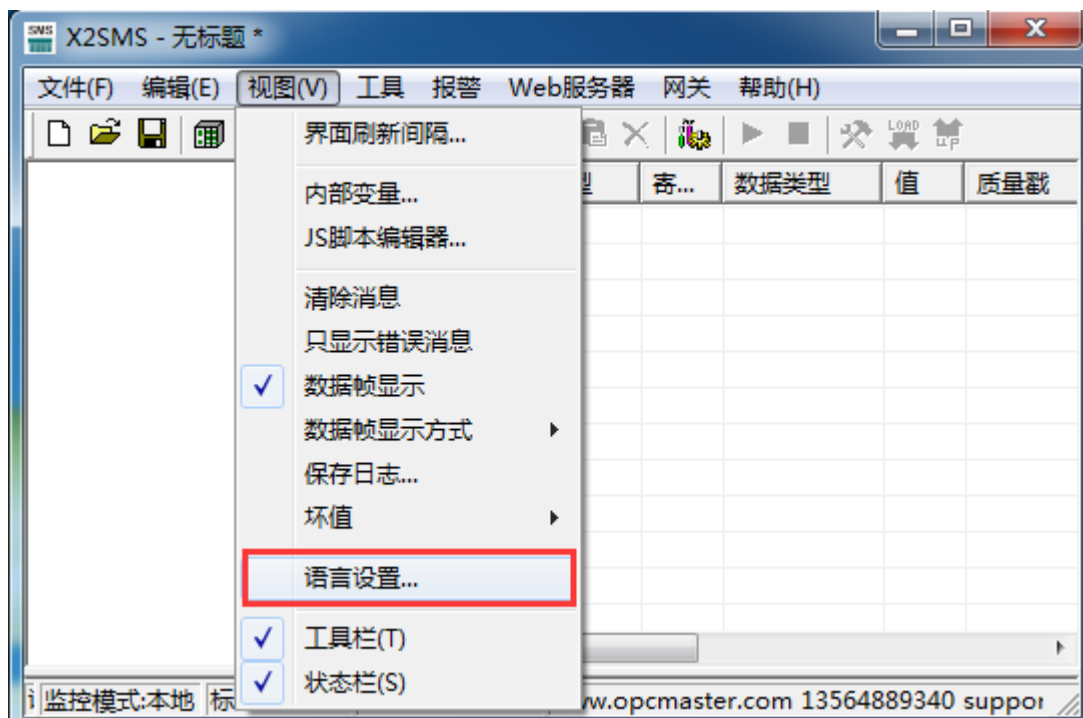


图 3-1-1 选择语言设置

注意：上位机配置软件 X2SMS 以及上传的工程可以从网关内部下载，操作步骤请查看第 4 章节 WEB 服务器。

在弹出来的对话框中选择操作语言，如下图 3-1-2。

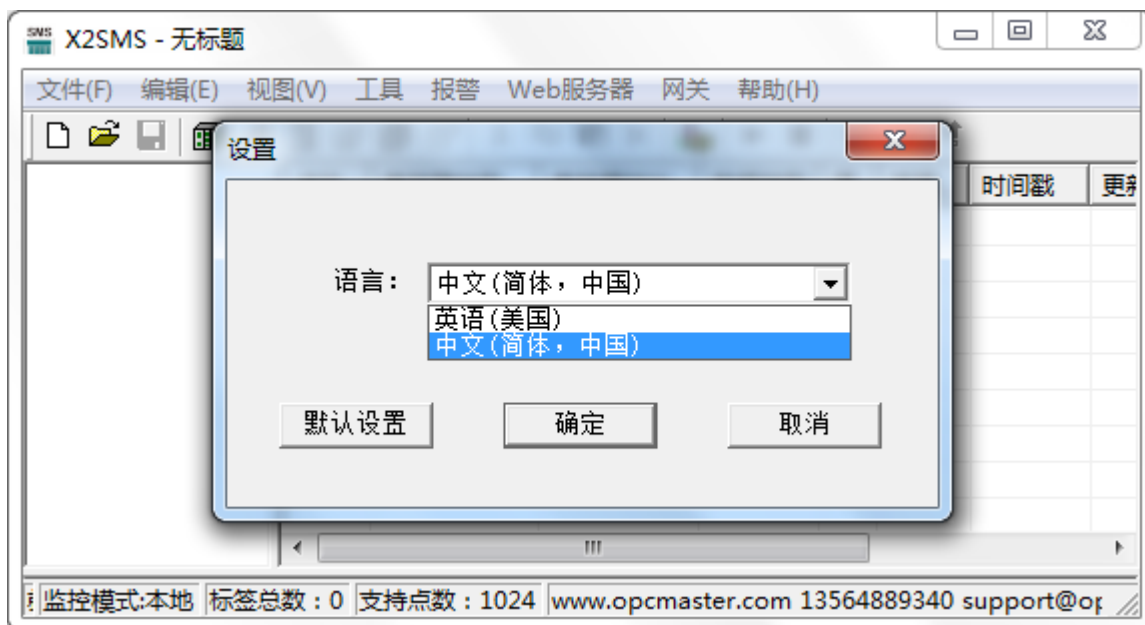


图 3-1-2 选择操作语言


3.2 选择监控模式

在工具栏下“监控模式”下可以选择监控模式，或者在最下面的状态栏双击“监控模式”即可切换模式，如下图 3-2-1。其中**本地模式**是指在 PC 上运行纯软件网关程序 X2SMSRuntime.exe，在 PC 上实现协议转换功能；**网关模式**是指硬件网关，在 PC 上配置工程上传到硬件网关，在硬件网关中实现协议转换功能，也可以在 PC 上监控硬件网关的通讯状态。



图 3-2-1 选择监控模式

3.3 添加驱动

点击编辑选择“添加驱动”或者点击工具栏图标，如下图 3-3-1。在这里作为 X 涵盖的众多协议，我们选择 Modbus RTU 协议作为范例。如果需要了解其它协议的配置，请点击“帮助”菜单下的“通信连接说明”，打开《CommunicationManual-Ch.pdf》。

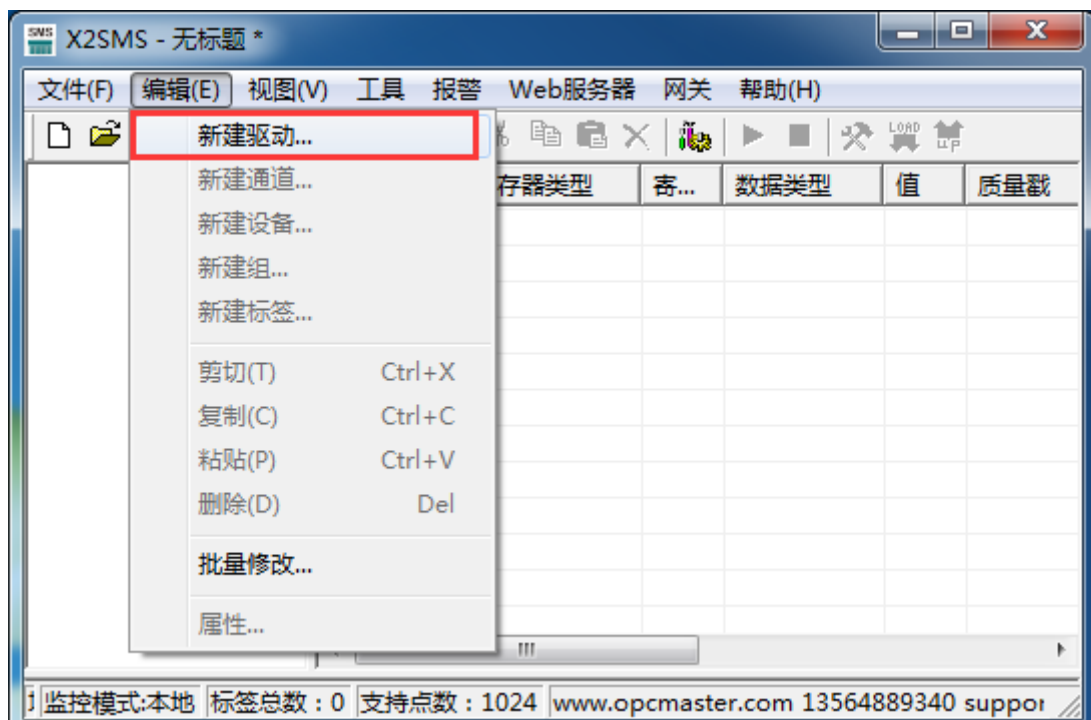


图 3-3-1 选择新建驱动

然后在弹出来的窗口选择驱动进行添加，如下图 3-3-2。

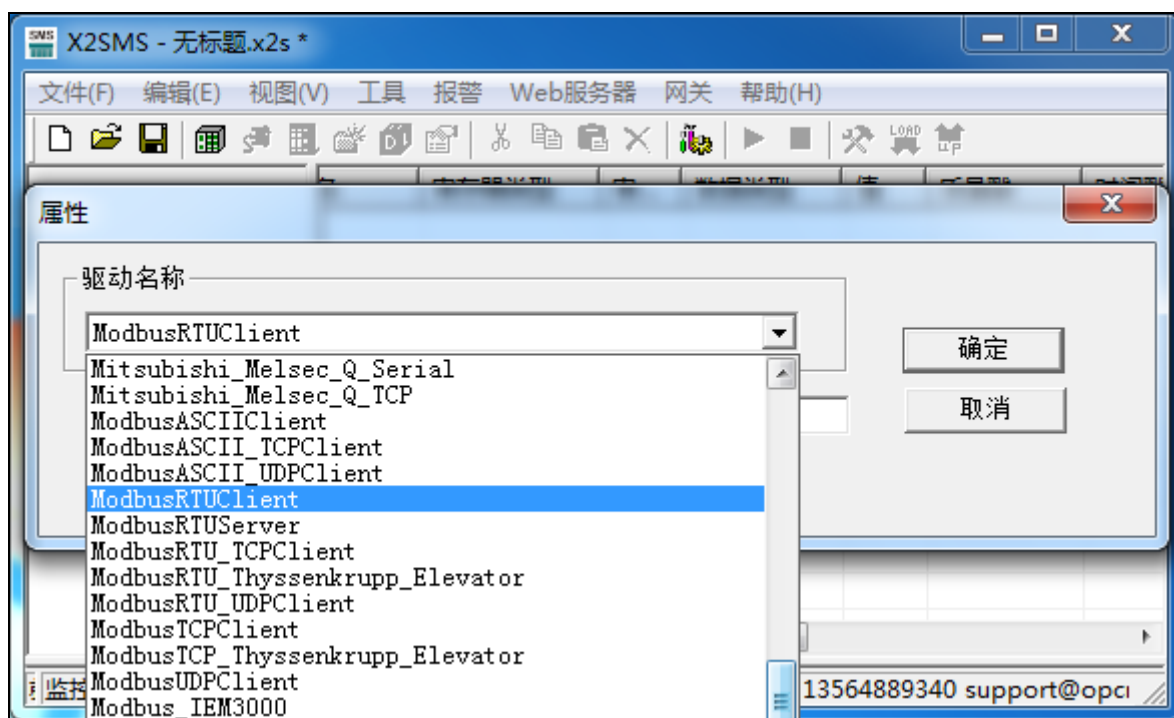


图 3-3-2 选择驱动

编辑所选驱动的属性，如下图 3-3-3。

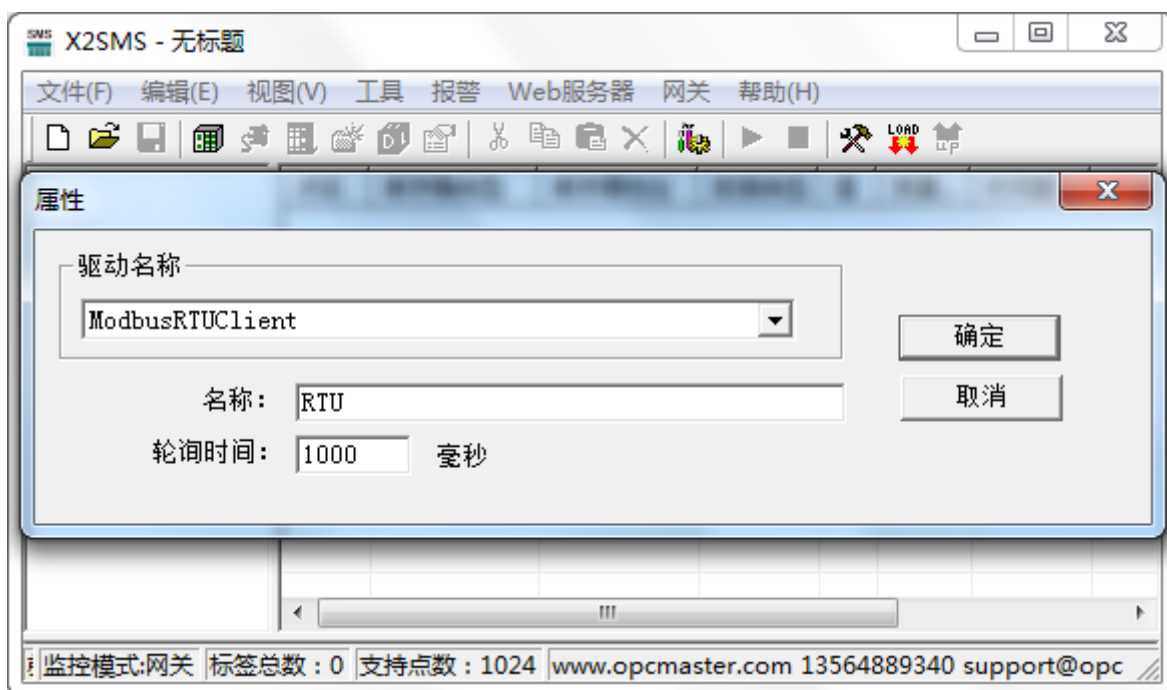


图 3-3-3 驱动属性

在名称项目里输入自定义名称，默认轮询时间是 1000 毫秒，轮询时间能够调节访问所有设备的频率，如果访问完所有的设备所需要的时间大于设定的轮询时间，则此设置

无效，反之如果访问完所有的设备所需要的时间小于设定的轮询时间，则需要等待时间达到设定的轮询时间之后，才可以进行下一次访问。用户可以根据实际情况，更改轮询时间。这里选择 ModbusRTU 协议，添加后如下图 3-3-4。

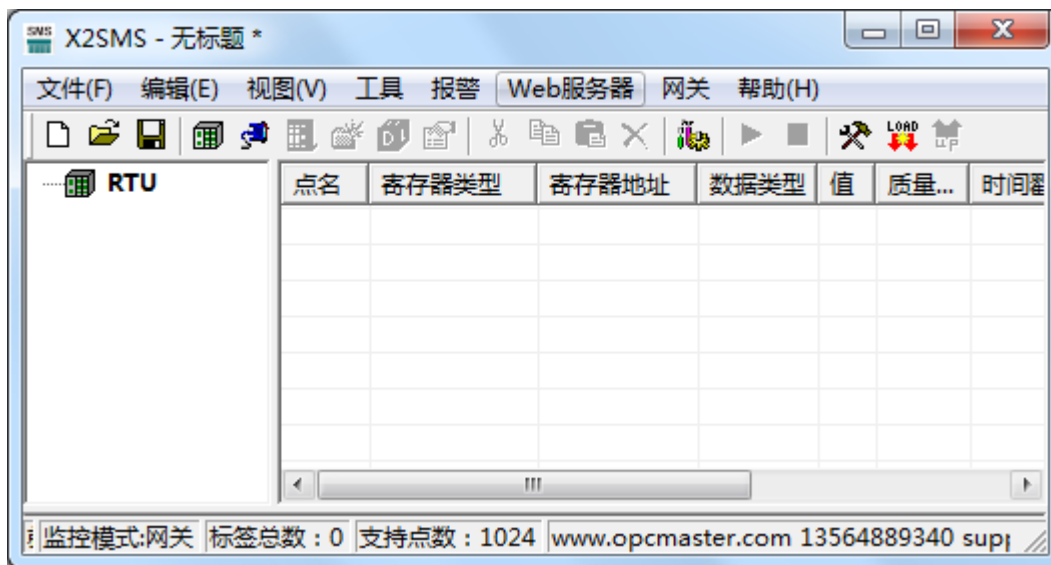


图 3-3-4 添加驱动完成

3.4 添加通道

选择当前驱动，点击右键选择“新建通道”或者点击工具栏，如下图 3-4-1。

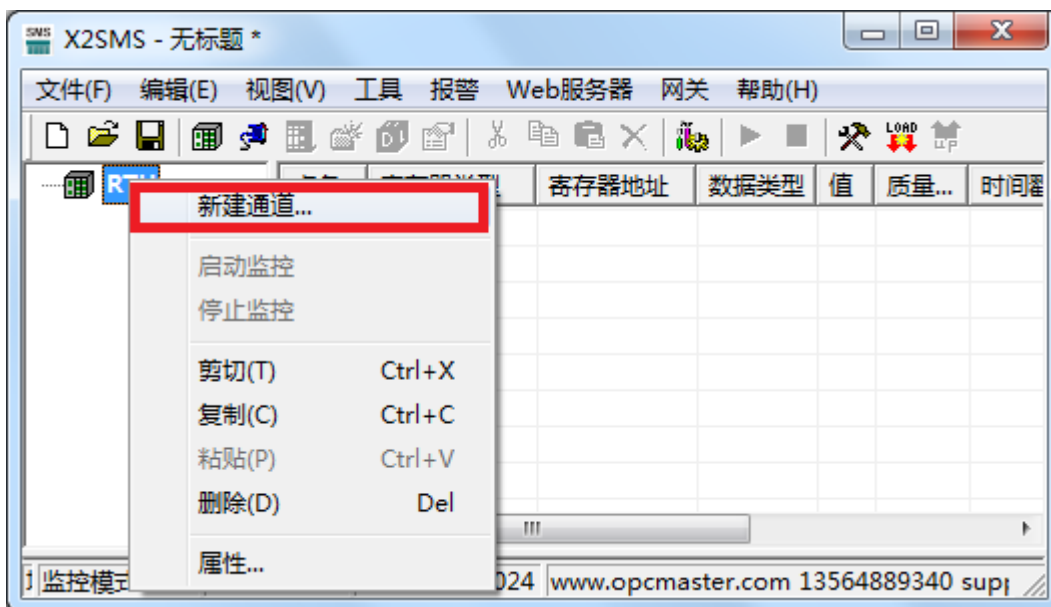


图 3-4-1 选择新建通道

在弹出来的窗口根据驱动通讯协议进行相应设置，通道名称可以自由命名，如下图 3-4-2。

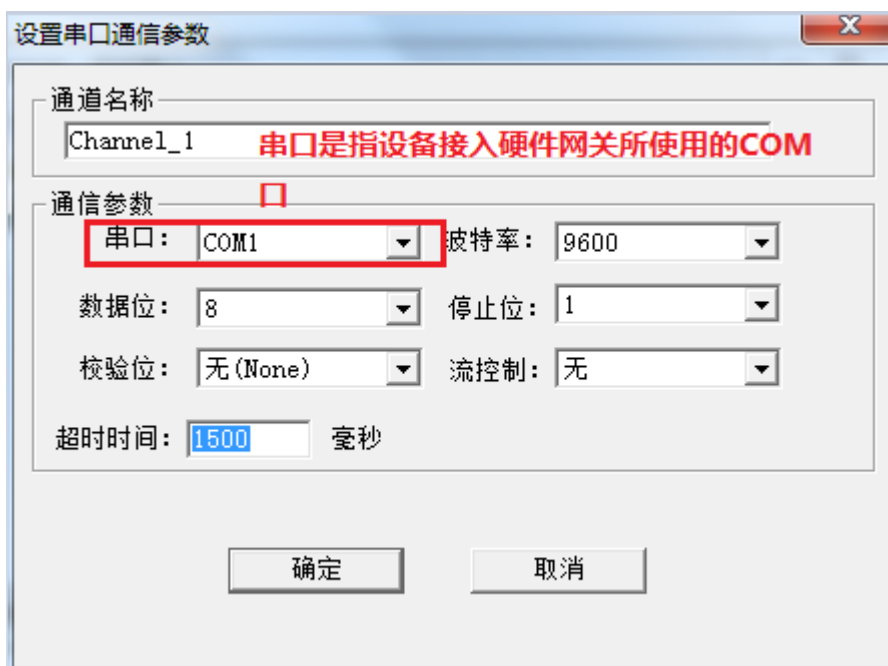


图 3-4-2 设置通道参数

注意：串口通讯参数须与数据采集端通讯参数一致

通道添加完成后如下图 3-4-3。

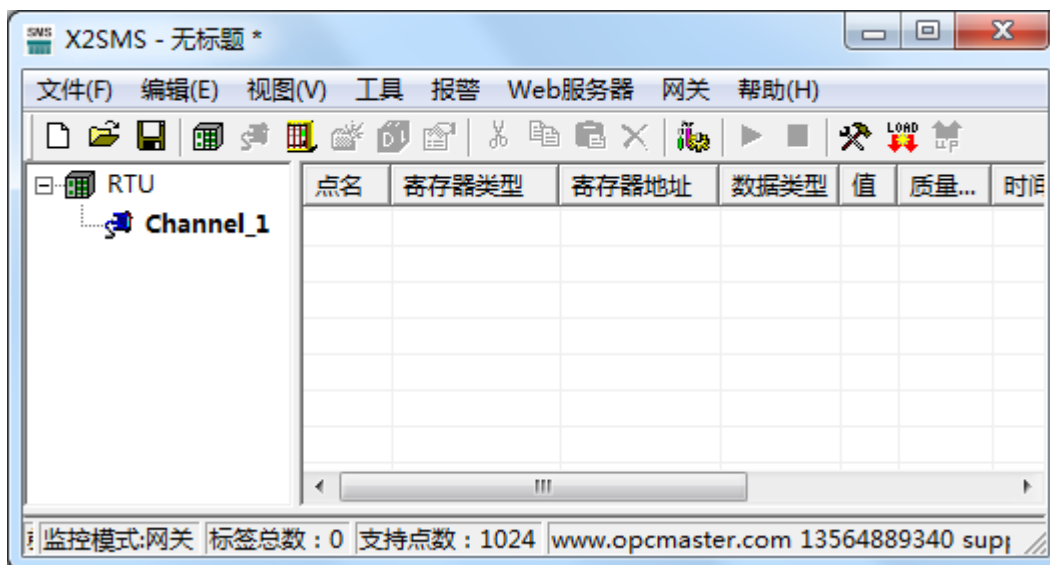



图 3-4-3 添加通道完成

3.5 添加设备

选择当前通道，点击右键选择“新建设备”或者点击工具栏，如下图 3-5-1。

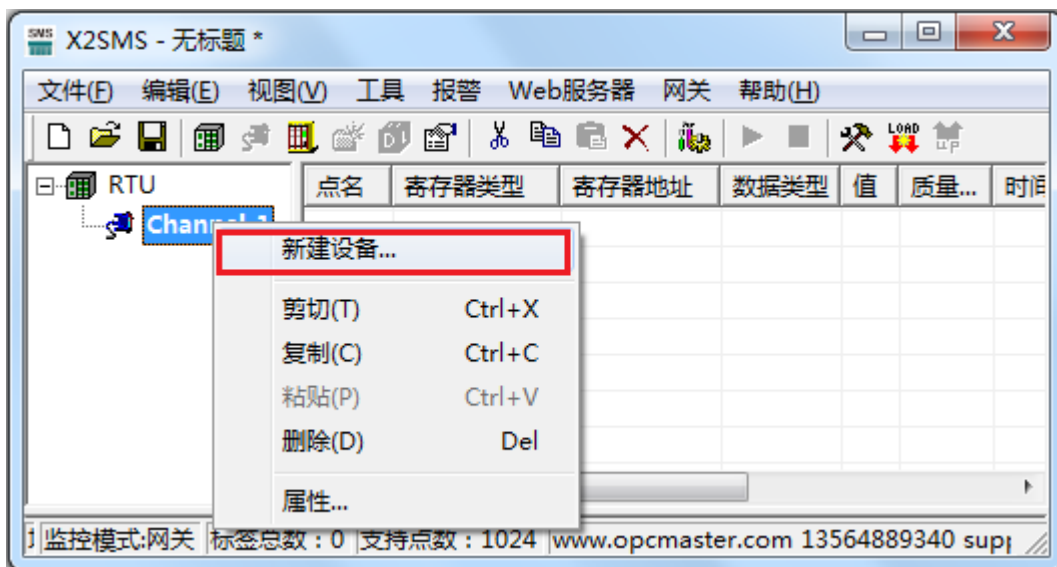


图 3-5-1 选择新建设备

在弹出的对话框中设置设备相关属性，如下图 3-5-2。

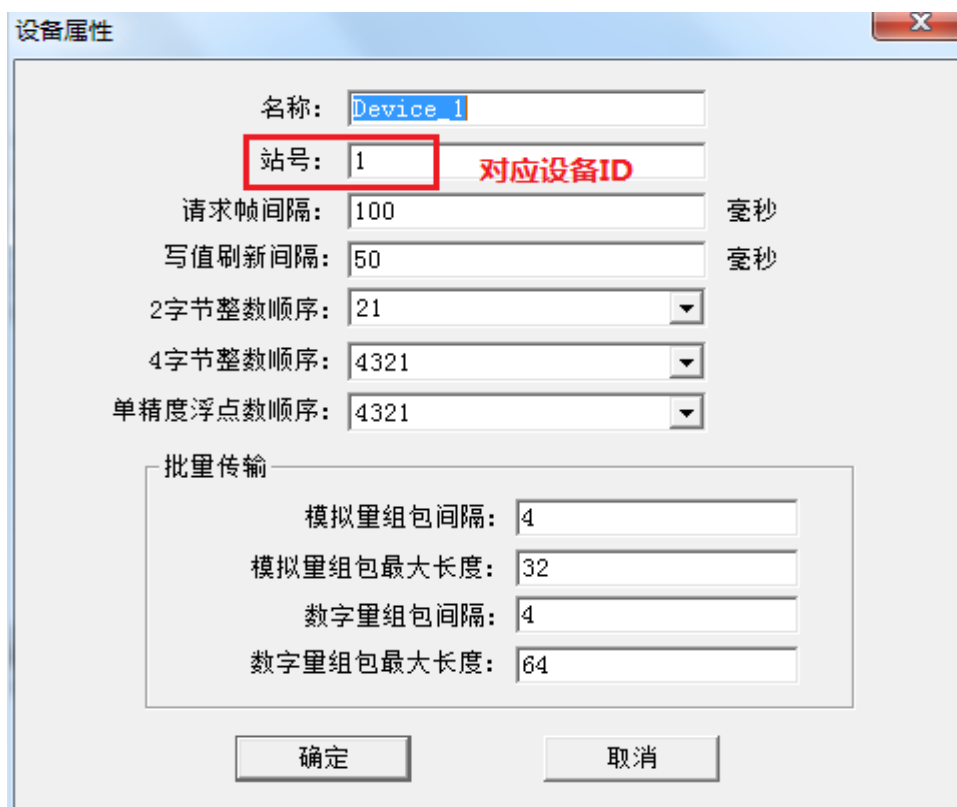


图 3-5-2 设置设备属性

在支持组包的通信协议下，为了提高通信速度，同样寄存器类型，在连续的寄存器地址下，可以实现组包通信。当设备不支持组包通信的情况下，应该把组包的参数都设置为 0。另外，当设备的响应时间比较慢时，可以设置数据帧与帧之间的时间间隔，默

认的帧间隔设置为 25 毫秒。注意顺序调节是根据设备数据传输时所使用的字节传输顺序所决定的。

点击确定，完成添加设备，如下图 3-5-3。

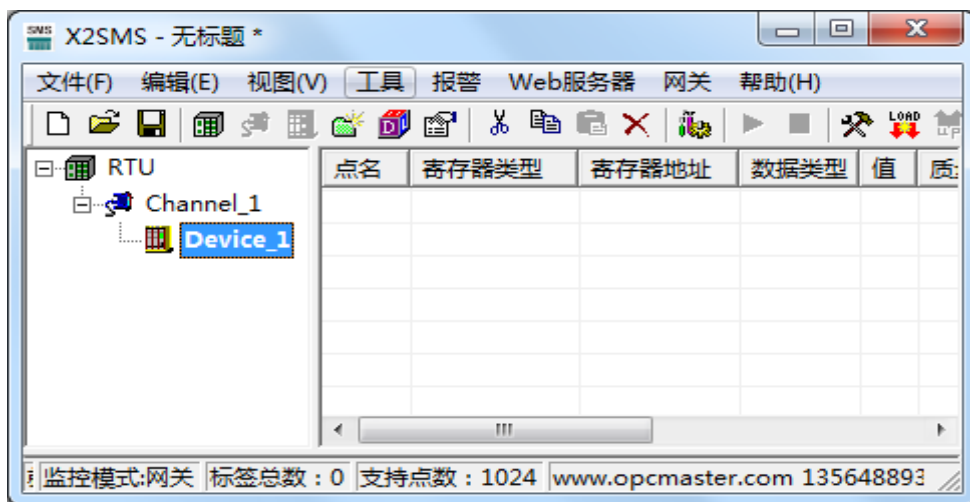



图 3-5-3 添加设备完成

3.6 添加标签

在设备下可以直接新建标签（也可先建立组，再在组中新建标签），选中设备点击右键选择新建标签或者点击工具栏图标，如下图 3-6-1。

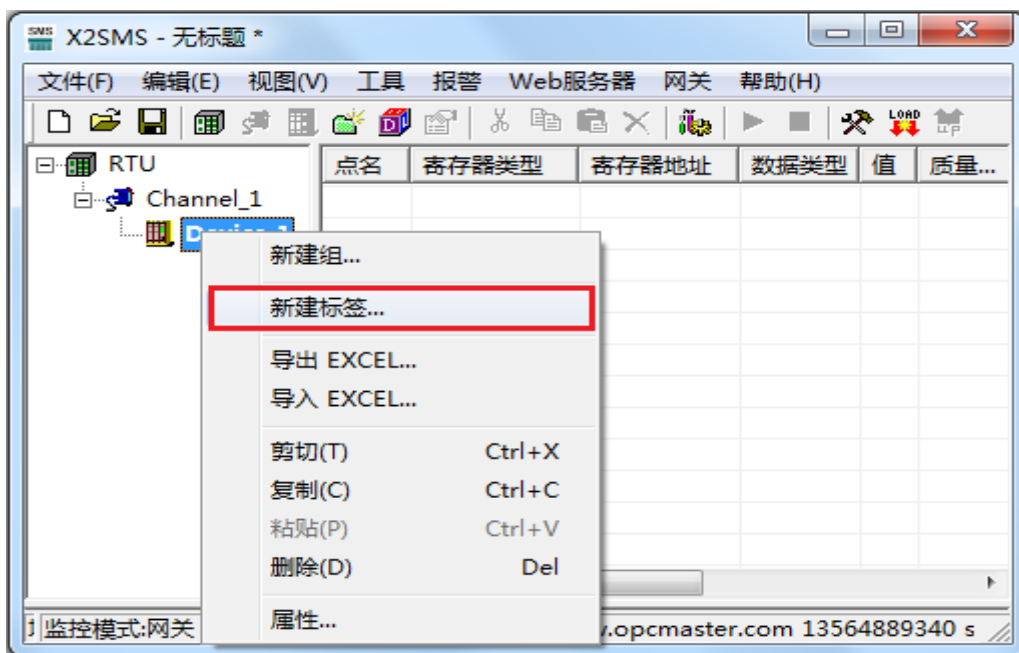


图 3-6-1 选择新建标签

在弹出的对话框中设置采集端和报警条件，如下图 3-6-2。



图 3-6-2 设置标签属性

点击状态文本即可设置报警条件和短信内容，如下图 3-6-3。



图 3-6-3 设置报警内容

在标签属性里设置采集端的点名、数据类型、寄存器类型、寄存器地址。上图选择的采集端寄存器地址是 4X0001, 数据类型是 Word 类型。另外当数据类型是 Short、Word、

Long 或者 DWord 的情况下，可以按字节的数据位取值。对于一些特殊数据还可以启用线性转换功能，实现数据的线性放大与缩小。注意 Modbus 服务器寄存地址的初始地址是从 1 开始的。点击确定完成添加标签，如下图 3-6-4。

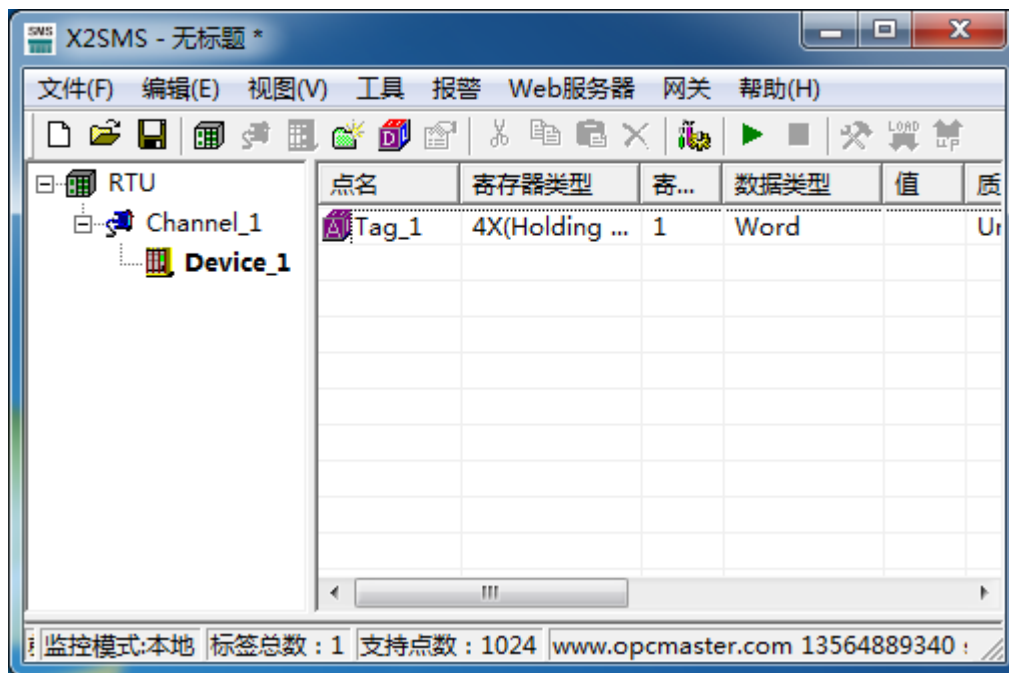


图 3-6-4 添加标签完成

多个点可以按照上面的步骤进行逐个添加，建议使用工具栏的复制粘贴，具体操作如下：

选择要复制的标签，点击工具栏复制按钮，或者右键选择“复制”如下图 3-6-5。



图 3-6-5 复制当前标签

然后右键选择粘贴，如下图 3-6-6。

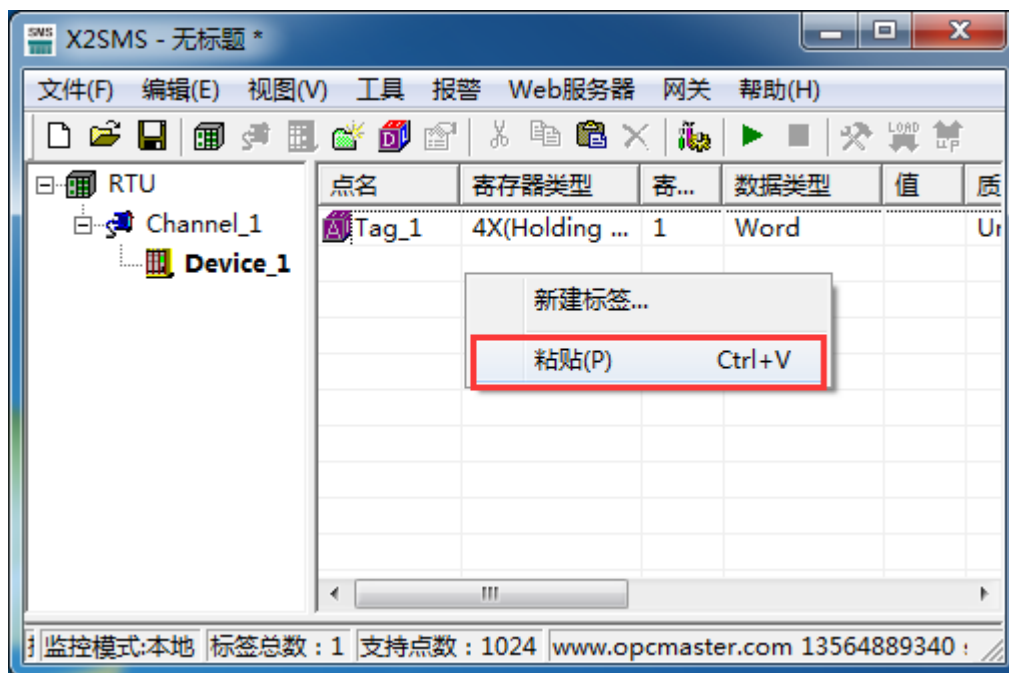


图 3-6-6 粘贴标签

新的标签的部分参数（如 Modbus 寄存器的地址）会相应的自动生成，需要根据现场情况进行设置，如下图 3-6-7。

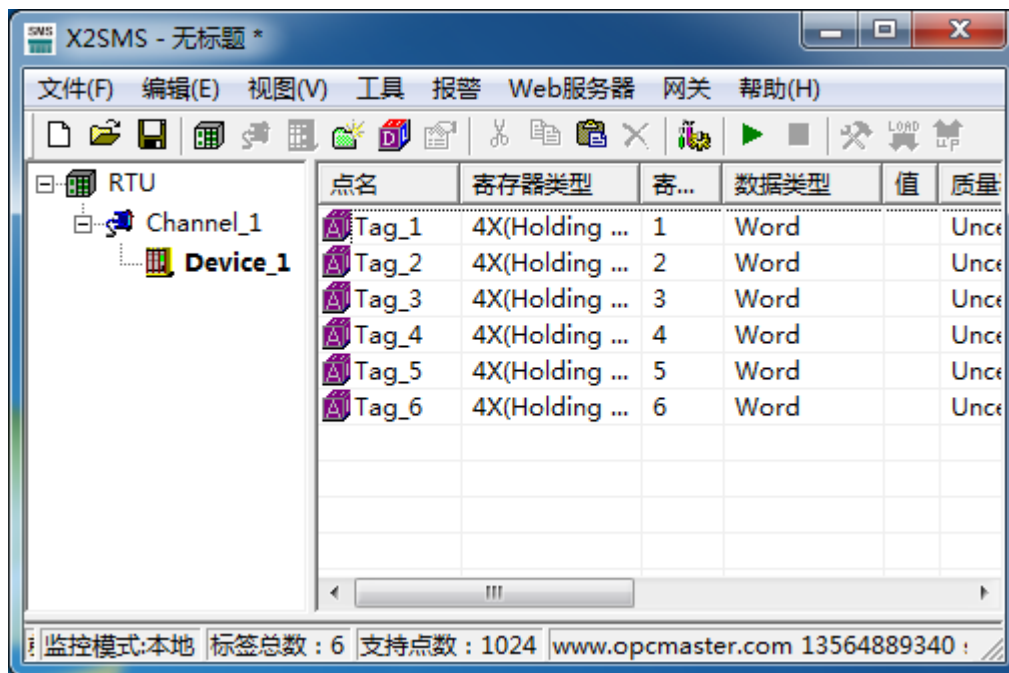


图 3-6-7 复制标签完成

3.7 设置用户手机信息

点击菜单栏里的“报警”选项，选择“用户管理”项，如下图 3-7-1。

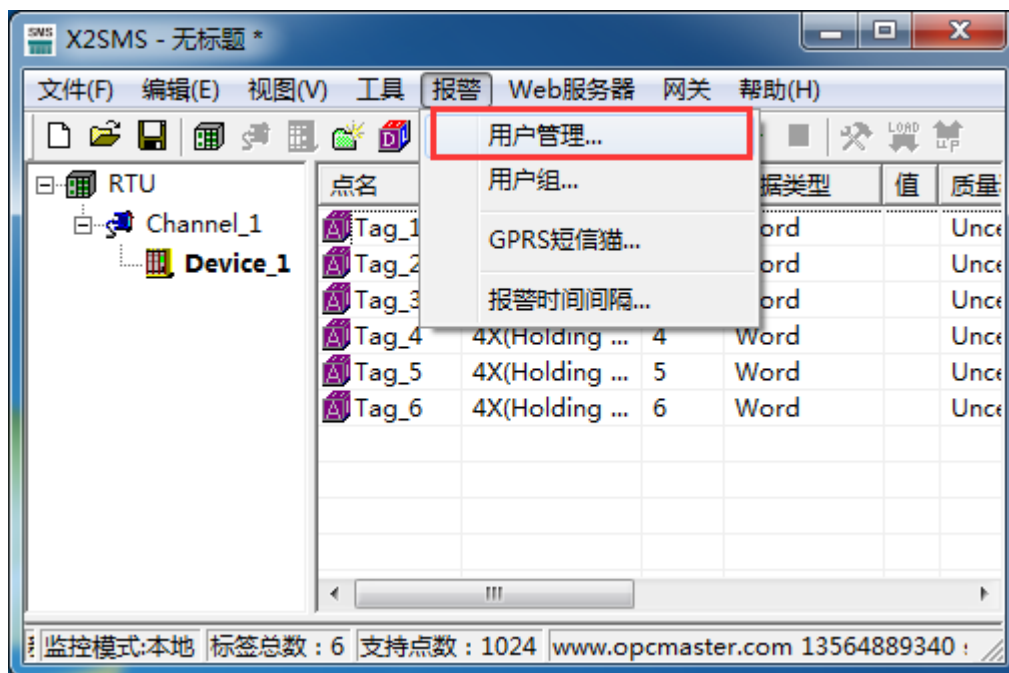


图 3-7-1 选择设置用户信息

弹出对话框，右键选择“新建”，如下图 3-7-2，编辑接收短消息的用户信息，可以进行添加删除等操作。

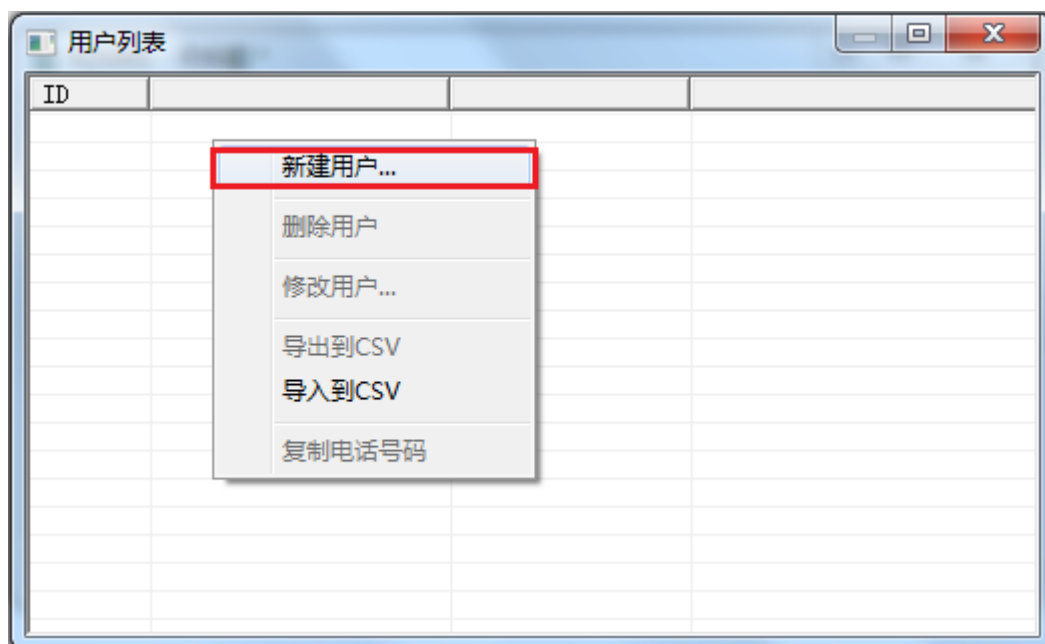


图 3-7-2 新建用户

在弹出来的窗口中设置编辑用户信息，如下图 3-7-3，报警信息接收人可以设置多个，只需逐个增加即可。

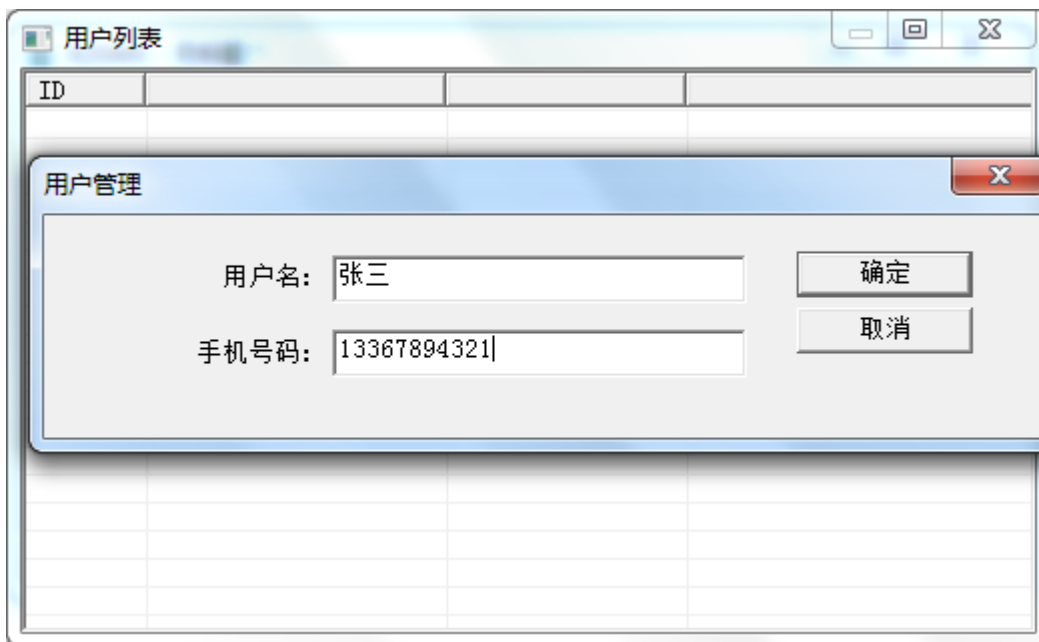


图 3-7-3 编辑用户信息

如图 3-7-4，添加“李四”和“张三”两个用户信息。

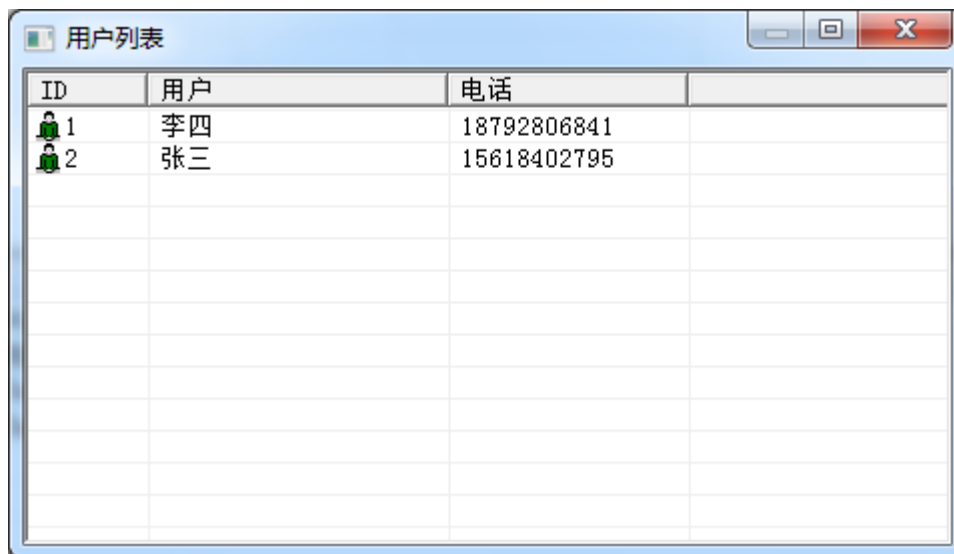


图 3-7-4 用户信息添加完成

根据现场的需要，如果需要进行分组管理，则可以设置用户组。具体操作如下：

点击菜单栏里的“报警”选项，选择“用户组”项，如下图 3-7-5。

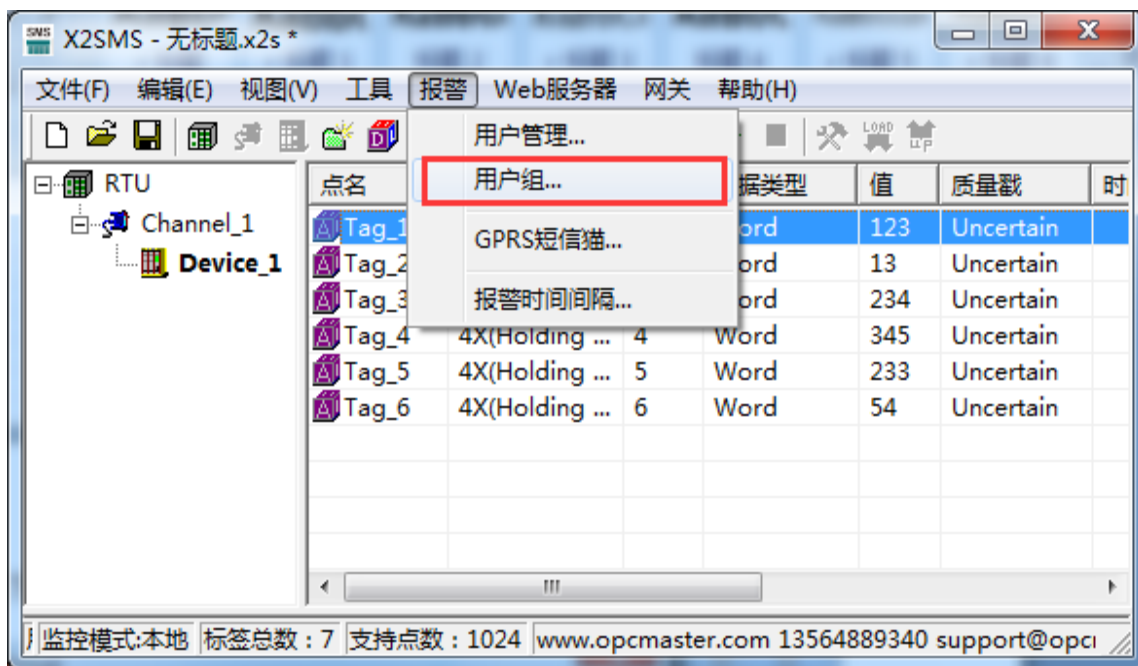


图 3-7-5 选择用户组

弹出来窗口，右键选择“新建用户组”，如下图 3-7-6。

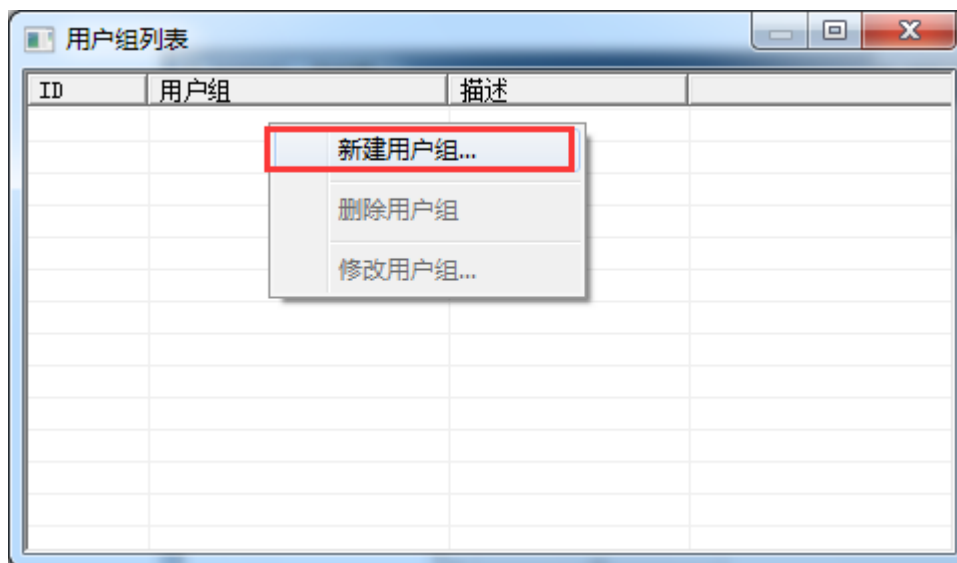


图 3-7-6 新建用户组

如下图 3-7-7。右键点击进行新建分组。

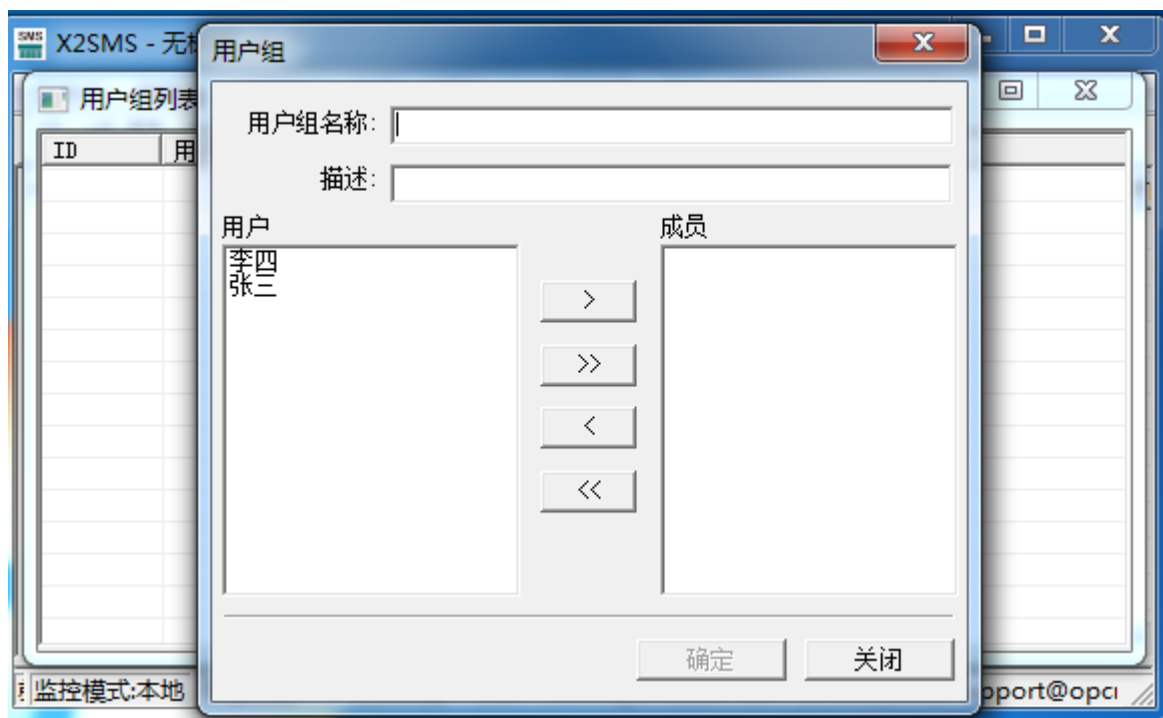


图 3-7-7 新建分组

可以通过现场需求进行分组，编辑分组名称，然后在组下添加需要把信息发送给那些用户，这里比如想把“一般报警”发送给“李四”，“严重报警”发送给“张三”，可按如下图 3-7-8 进行编辑配置。



图 3-7-8 一般报警

点击“确定”然后新建，进行“严重报警”编辑，如下图 3-7-9。



图 3-7-9 严重报警

点击“确定”，完成分组编辑如下图 3-7-10，这样当报警达到不同的报警点时，短信会发送到不同的分组下的用户。

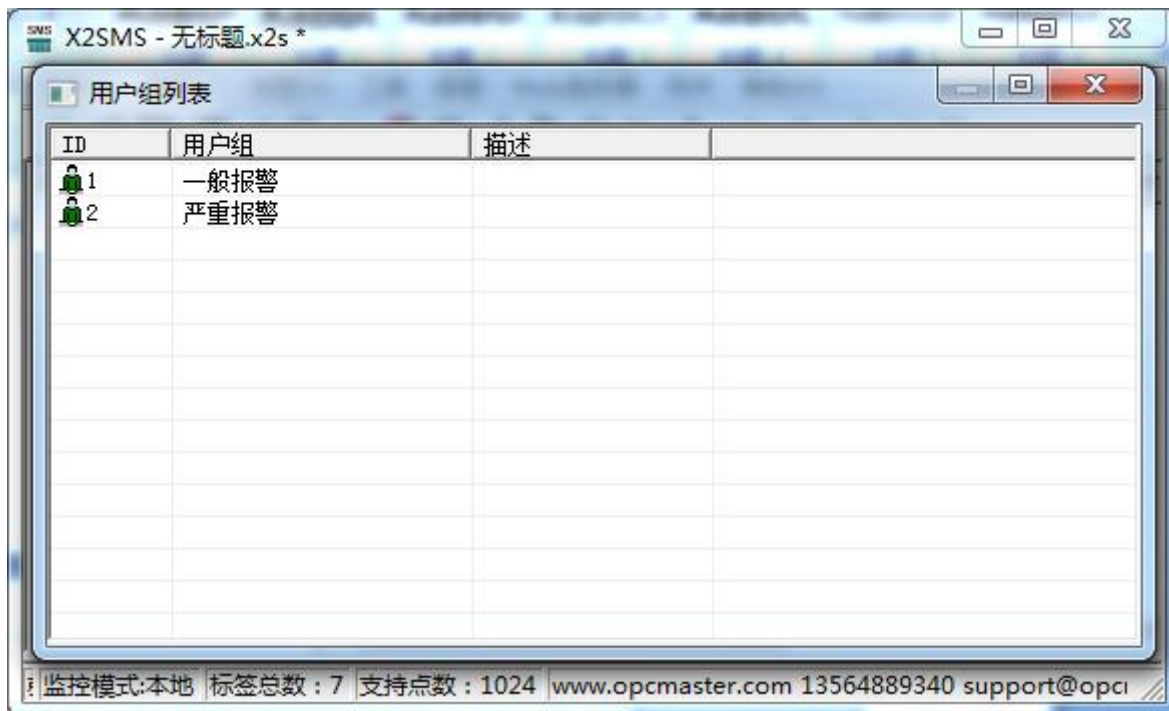


图 3-7-10 完成用户分组

双击当前标签，点击“报警文本”，可以设置报警条件，如下图 3-7-11。在弹出的界面中，可以设置不同变量的告警信息。如下图 3-7-11，设置了“Channel_1.Device_1.Tag_1”这个点温度的报警信息，主要是设置 4 个限制点，如果温度值达到了这个 4 个报警点的条件，则会触发报警机制，右边的报警信息会通过 3 种（短信、邮件、语音播报）途径发送出去。




ID	报警等级	值	短信内容
1	Low Low Limit	10	超低报警
2	Low Limit	20	低报警
3	High Limit	80	高报警
4	High High Limit	100	高超报警

图 3-7-11

注意：此处用户组[2,3]表示在温度达到上面编辑的报警条件 2(Low Limit)和 3(High limit)时候，报警信息会发送到我们前面分组编辑好的“一般报警”下用户“李四”。同理，用户组[1,4]表示在温度达到上面编辑的报警条件 2(Low Low Limit)和 3(High High limit)时候，报警信息会发送到我们前面分组编辑好的“严重报警”下用户“张三”。设置完成后，点击“确定”保存，则报警条件信息已经完成。

3.8 X2SMSRunTime 软网关运行时

工程配置完成之后，本地模式下点击菜单栏“工具”选择“启动监控”或者点击工具栏  图标，如下图 3-8-1。

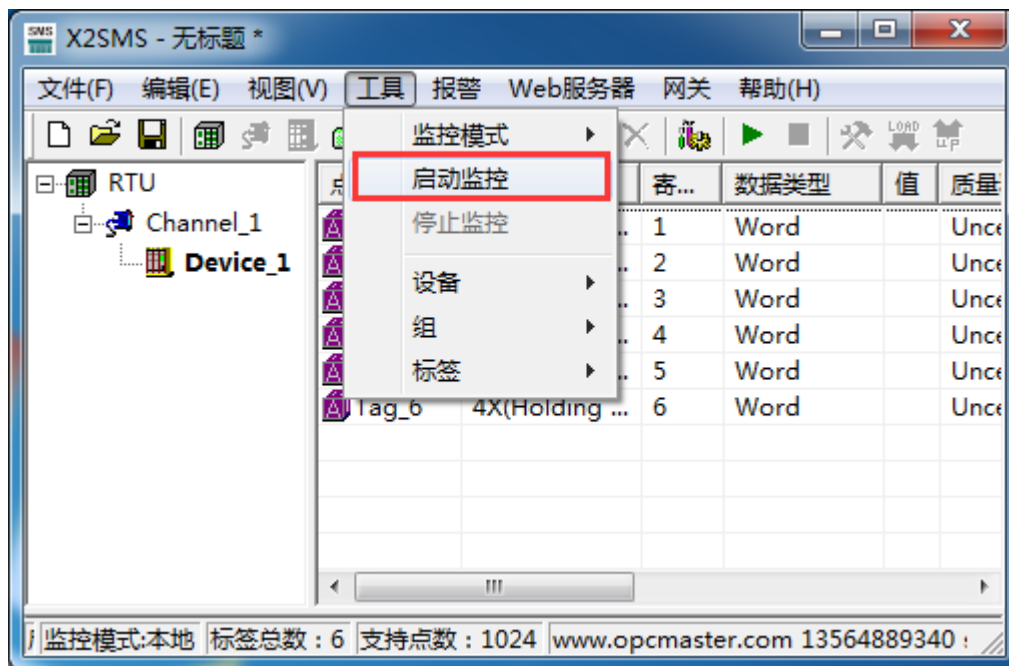


图 3-8-1 选择启动监控

注意，只有在 PC 上使用软网关或者进行仿真时才会启用 X2SMSRuntime 程序。

然后会启动 X2SMSRunTime 运行时程序，如下图 3-8-2，正常使用时只需要后台启动此程序即可在 PC 上实现数据采集的功能。点击登录网页即可浏览 WEB 服务器，如果有的 IE 浏览器打开是空白页面，则可以刷新一下网页就可。

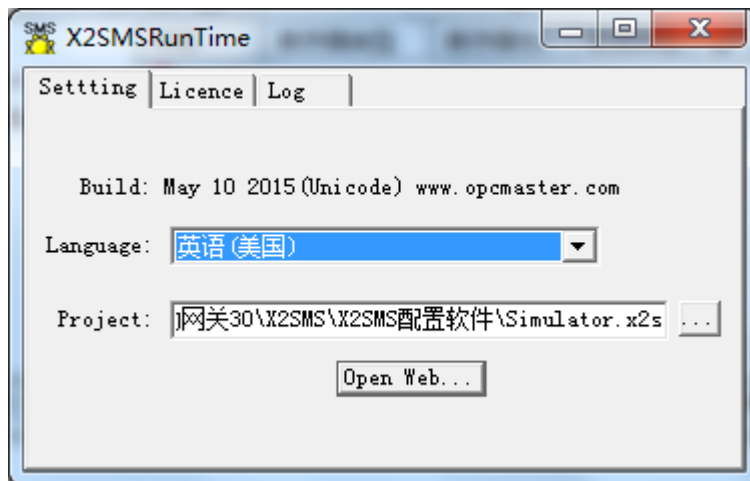


图 3-8-2 X2SMSRunTime 主界面

用户如果使用软授权，对 X2SMSRunTime 进行授权，可将机器码拷贝给本公司，得到相应的注册码之后直接粘贴到注册码文本框，点击“注册”按钮即可，如下图 3-8-3。

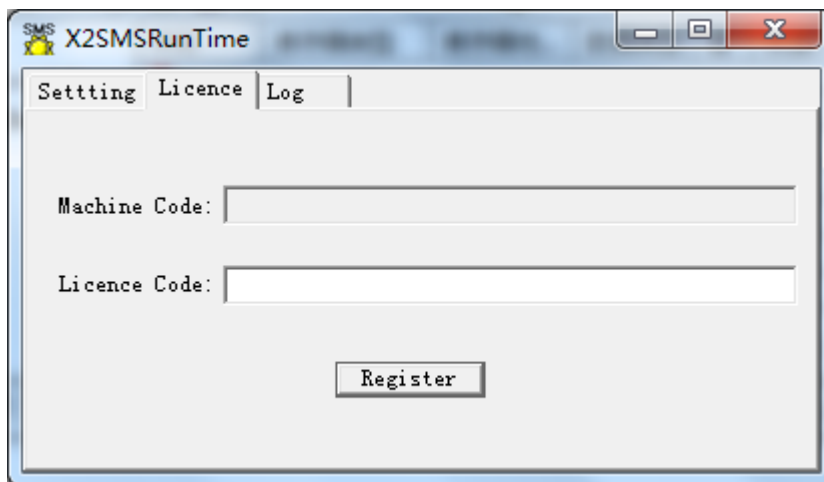


图 3-8-3 软授权

注意：如果使用 USB-KEY 加密狗授权，则不需要则无需上述操作。

回到程序监控界面，即可看到设备上的一些实时数据与界面上的数据一致，如下图 3-8-4。

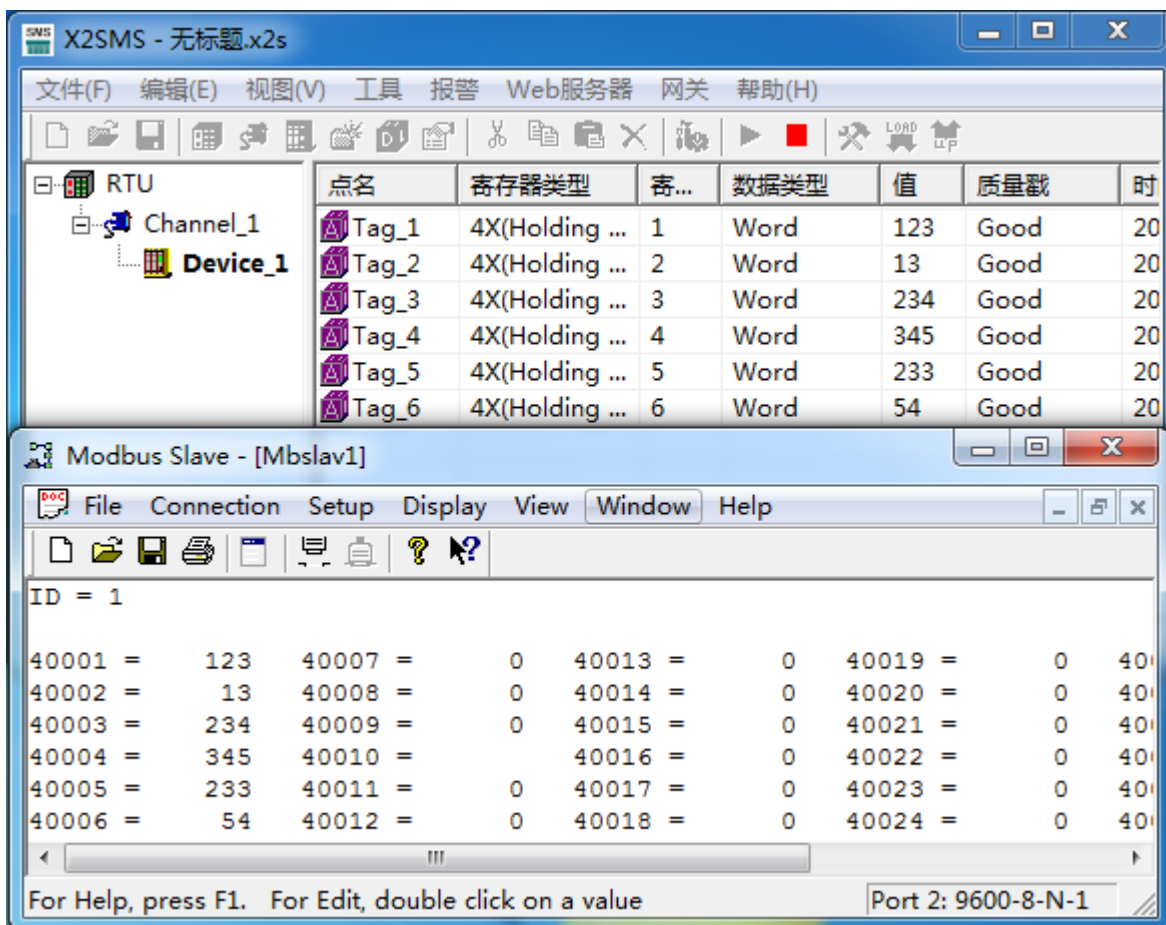



图 3-8-4 采集数据成功

3.9 上传工程到网关

注意：上传工程功能在网关监控模式有效。

配置好工程后，在 PC 上测试没问题后，可将工程上传到下位机硬件网关中，在网关模式下，点击菜单栏“网关”选择上传或者点击工具栏，如下图 3-9-1。

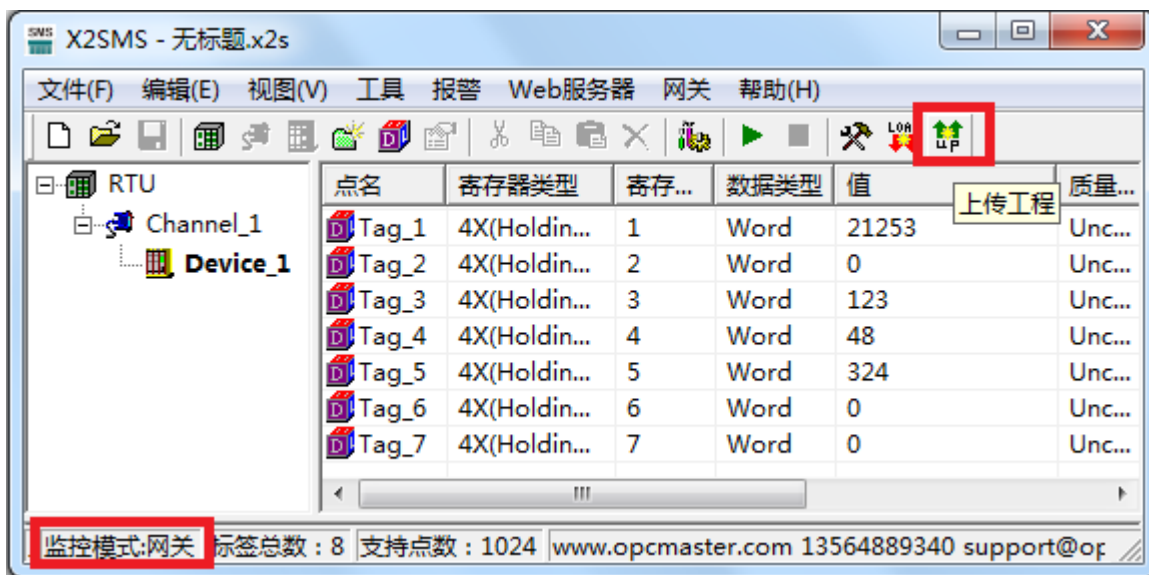


图 3-9-1 选择上传工程

在弹出来的对话框中输入网关 IP 地址，点击“上传”，如下图 3-9-2。

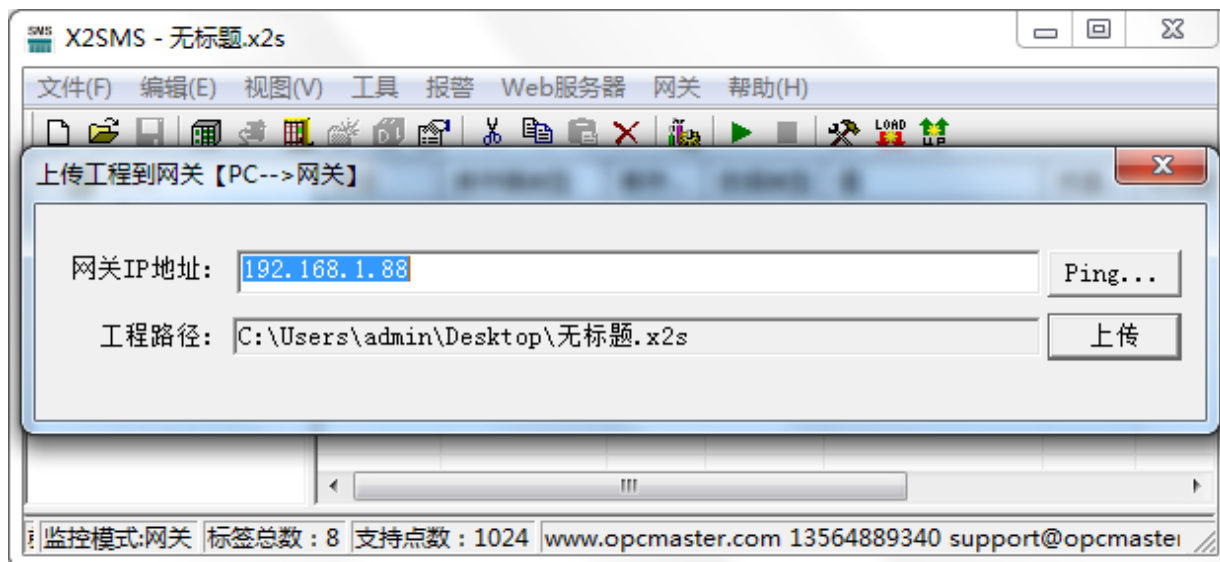


图 3-9-2 上传工程参数设置

上传成功后，会弹出对话框提示上传成功。

注意网关的 IP 地址必须正确无误，网关出厂默认 IP 地址是 192.168.1.88，PC 上的

IP 地址要设置到同一个网段，Ping 通以后方可上传。

3.10 网关参数设置

在网关监控模式下，点击菜单栏“网关”，选择“参数设置”，在弹出的对话框里设置硬件网关配置参数，如下图 3-10-1。

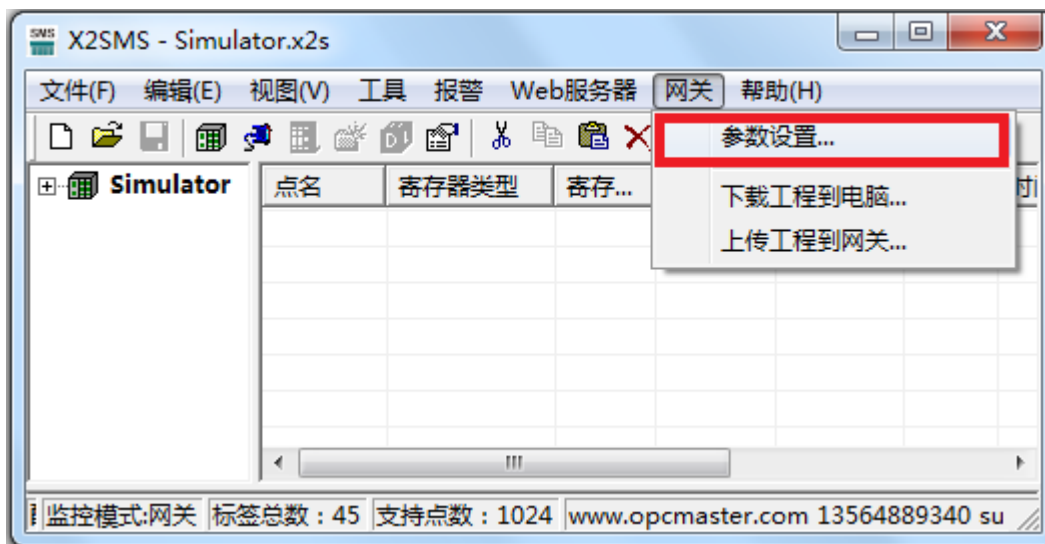


图 3-10-1 选择网关参数设置

在弹出的对话框里输入用户名和密码，用户名固定为“admin”，密码固定为“admin123456”，如下图 3-10-2。输入成功后即可设置网关相关的系统参数。



图 3-10-2 输入用户名和密码

网口设置：可以更改硬件网关的 IP 地址，网关出厂默认 IP 地址为 192.168.1.88，子

网掩码默认为 255.255.255.0，默认网关 192.168.1.1，设置完成点击确定即可。“Ping”功能测试 ping 当前 IP 地址是否成功。“登陆网页功能”可以登陆到网关所在的 WEB 服务器上，如下图 3-10-3。

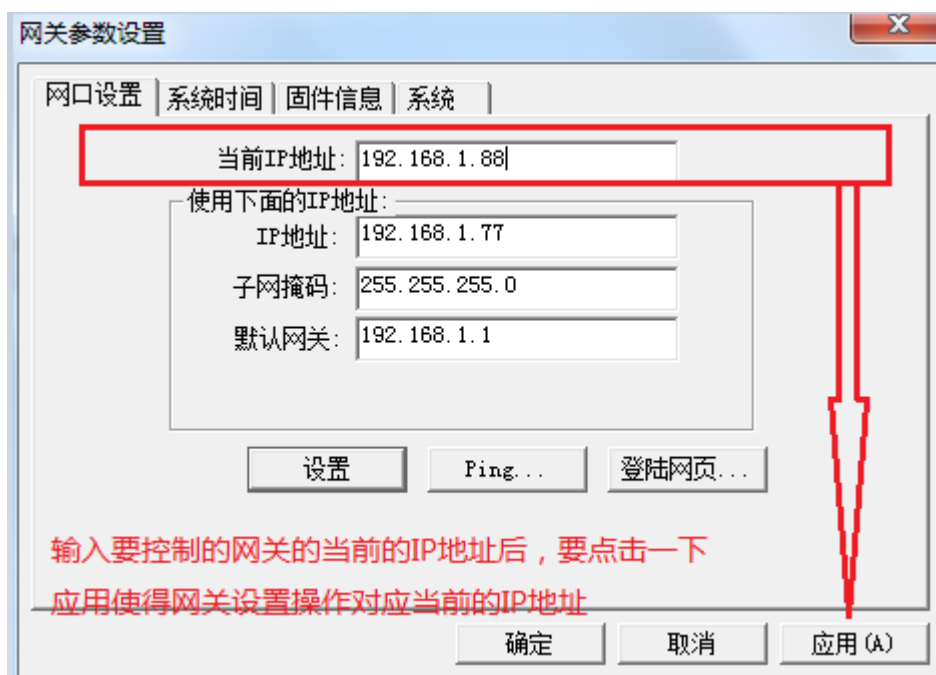


图 3-10-3 网口设置

注意：网关的出厂默认 IP 地址是 192.168.1.88，用户如果是第一次改 IP 地址，用户只需一根网线（交叉或直连都可以）和网关对接。需先将 PC 设置成和网关为同一个网段，然后再在当前 IP 地址文本框中输入网关当前 IP 地址 192.168.1.88，然后点击应用，使得网关参数设置操作对应当前 IP 地址的网关，然后再设置新的 IP 地址。

系统时间：能够读取硬件网关当前系统时间，如果时间与正常时间不匹配，可以点击“写入”功能刷新硬件网关系统时间，自动更新周期是指将硬件网关的系统时间更新到底层末端设备上的周期间隔，如下图 3-10-4。

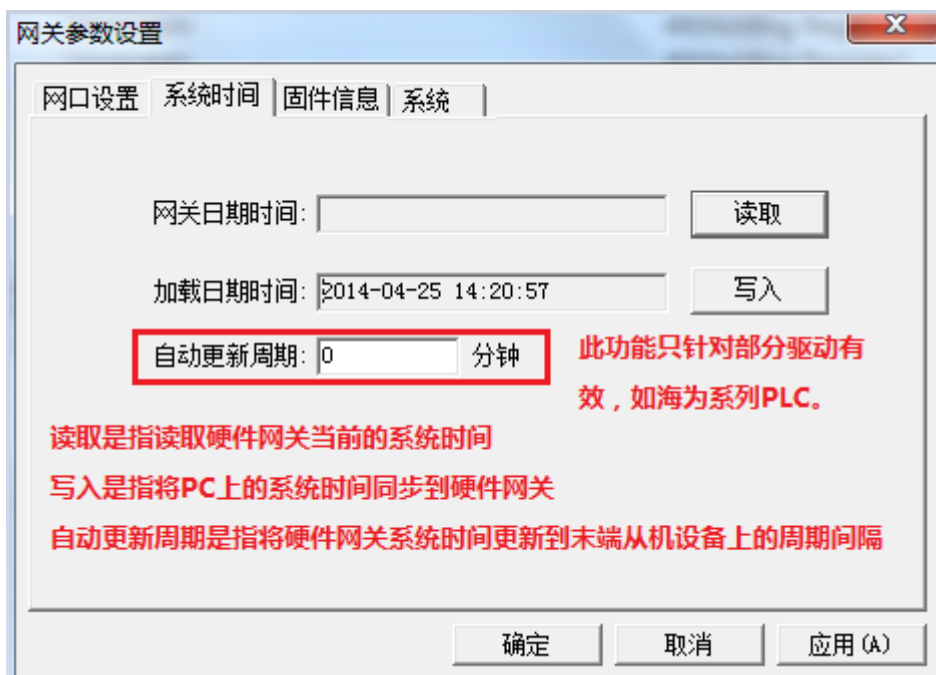


图 3-10-4 系统时间设置

固件信息： 可以查看烧录到硬件网关中的固件信息，如下图 3-10-5。

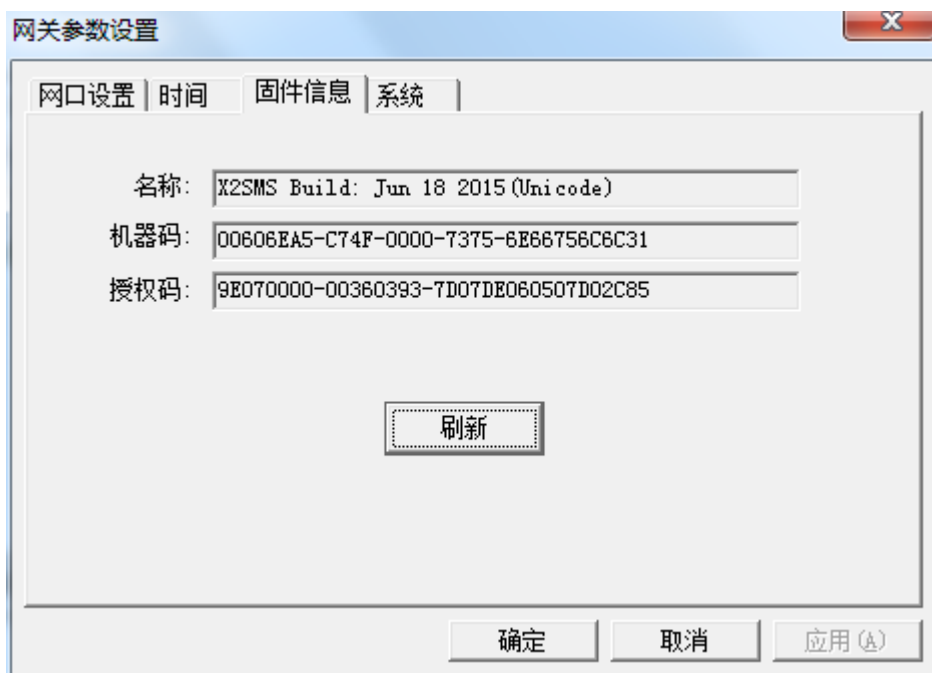


图 3-10-5 查看固件信息

系统： 系统里面可以查看硬件网关内存当前使用情况，如下图 3-10-6，另外可以远程重启网关。删除配置工程一般是在更新网关的时候会用到，用户一般用的少，建议不要随便点击，还原配置工程则可以恢复用户误删了网关里的工程。

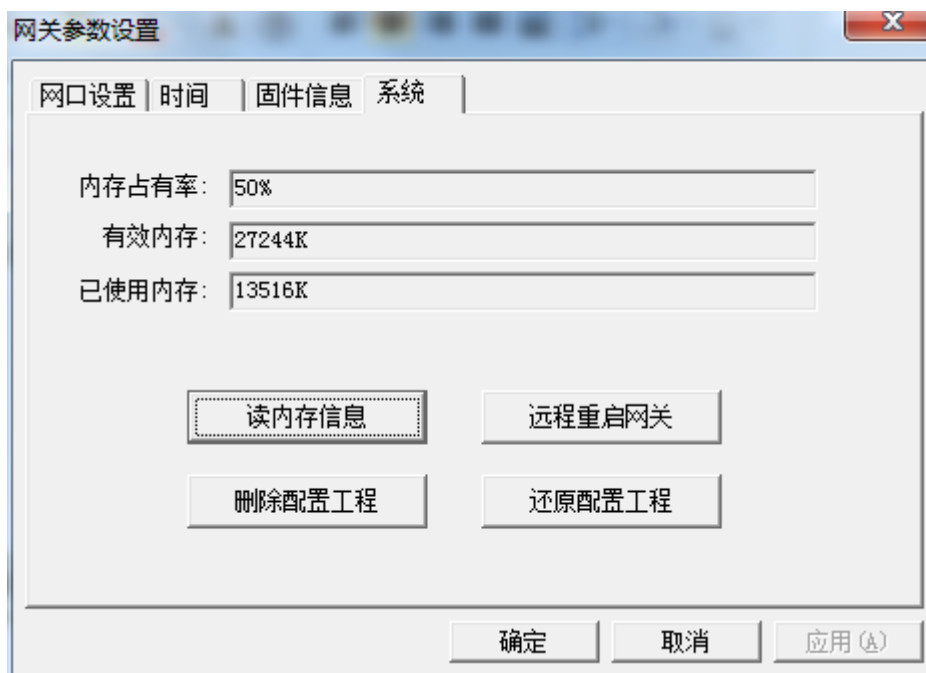


图 3-10-6 系统设置

上述功能也可以通过 WEB 服务器访问，在网页上进行设置。

3.11 下载工程到 PC

注意：下载工程功能在网关监控模式有效。

下载工程是指从硬件网关里把上一次配置的工程下载到 PC 上，在 PC 上可以编辑工程和查看实时数据，方便用户调试，点击“网关”选择“下载工程”，如下图 3-11-1。



图 3-11-1 选择下载工程

在弹出的对话框中输入网关 IP 地址，可从网关中下载当前工程，如下图 3-11-2。

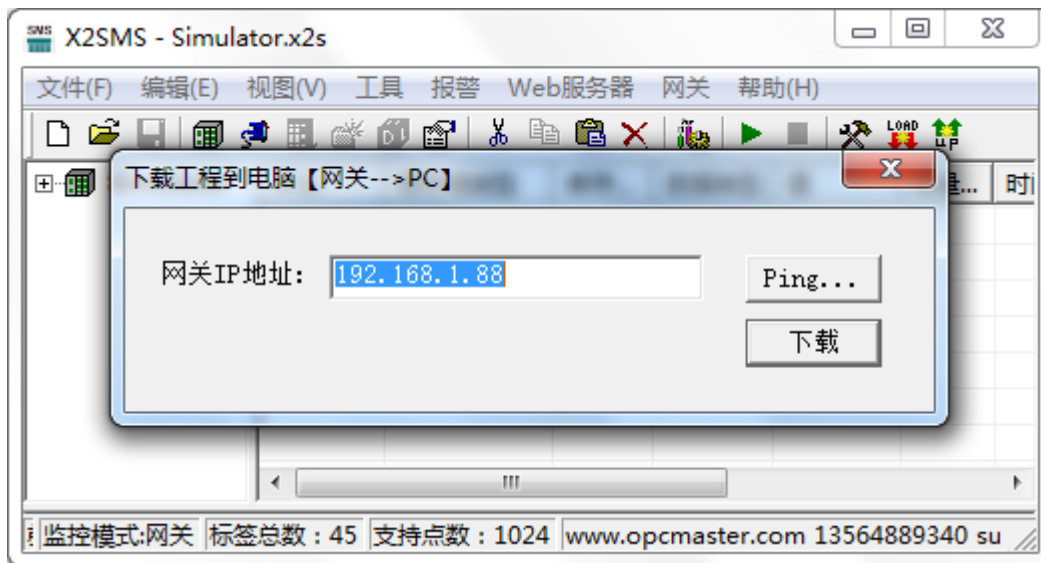


图 3-11-2 下载工程

用户也可以通过登录到网关的 WEB 服务器，下载工程。

3.12 软件授权

对于授权，硬件网关在出厂时已经授权，对于使用纯软件网关的用户来说，授权方式主要有 USB 硬授权和注册码软授权两种方式。

USB 硬授权是本公司给用户一个即插即用的 U 盘，用户可以在电脑上插入 U 盘，即可使用本产品，硬授权不受电脑限制，即可以在多台电脑上使用本产品。

软授权是通过用户的机器码产生一个唯一对应的注册码，此注册码只能在一台电脑上使用，注册码和机器码是相对应的。用户在 PC 上打开 **X2SMSRuntime** 程序，点击授权一栏，如下图 3-12-1，会看到一个随着计算机产生的机器码。

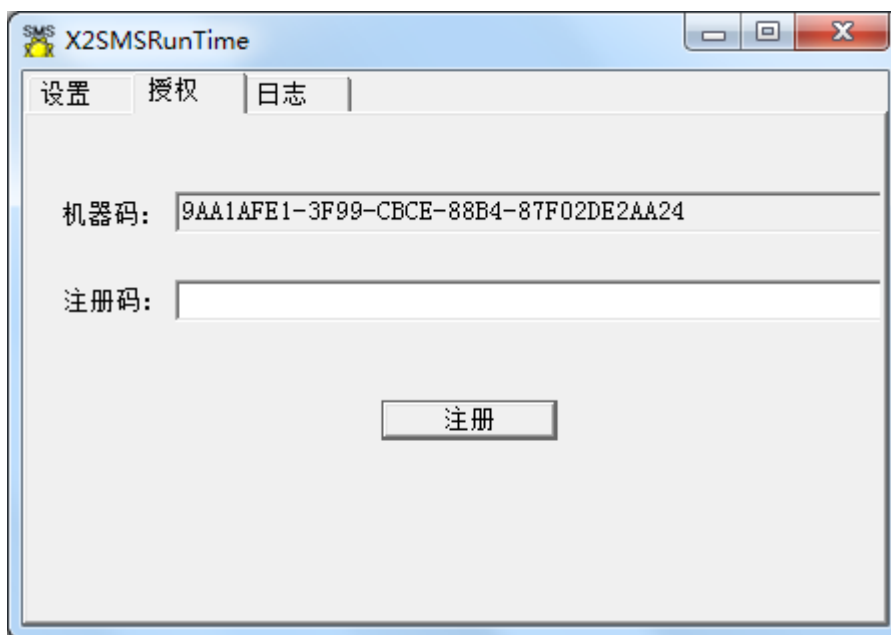


图 3-12-1 产生机器码

然后将机器码全选，右键选择复制，如下图 3-12-2。

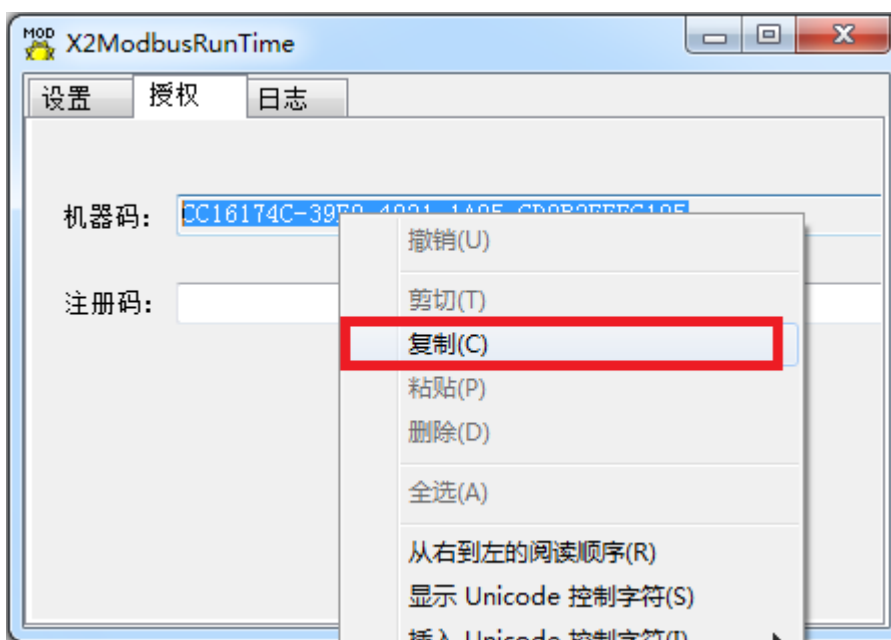


图 3-12-2 复制机器码

用户将拷贝的机器码发送给本公司，本公司会给一个相匹配的注册码，用户将得到的注册码粘贴到“注册码”位置处，如下图 3-12-3，点击注册即可。

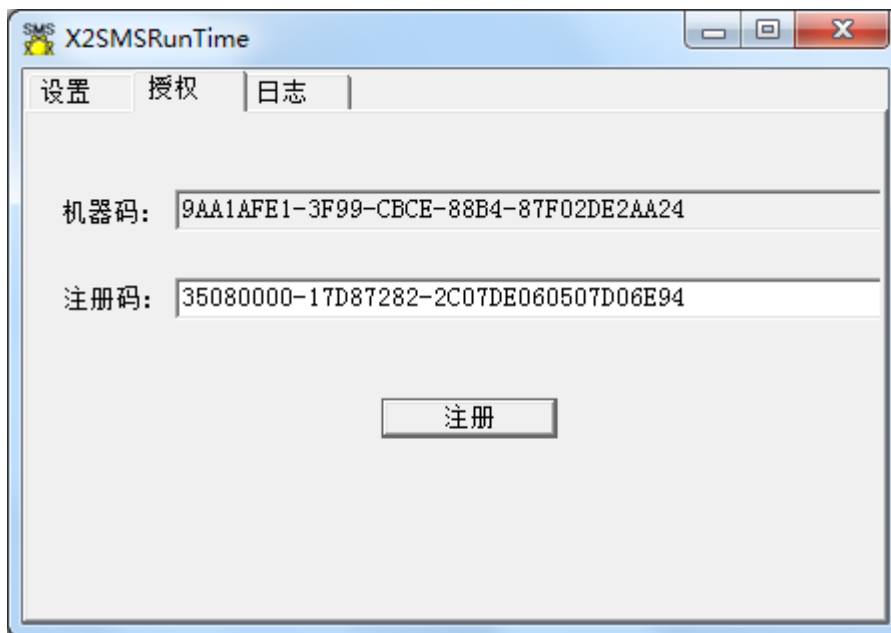


图 3-12-3 完成注册

注册完以后，点击“日志”，即可以看到没有注册前只能使用试用版 30 分钟，注册完成后，会提示使用正式版本，如下图 3-12-4。

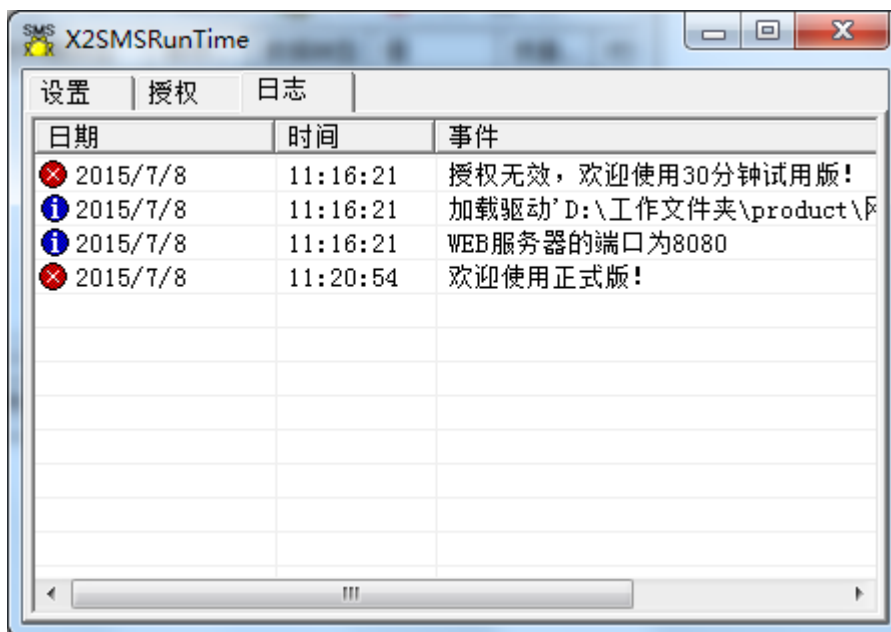


图 3-12-4 提示使用版本

3.13 测试短信模块

点击菜单栏里的“报警”选项，选择“GPRS 短信猫”项，如下图 3-13-1。

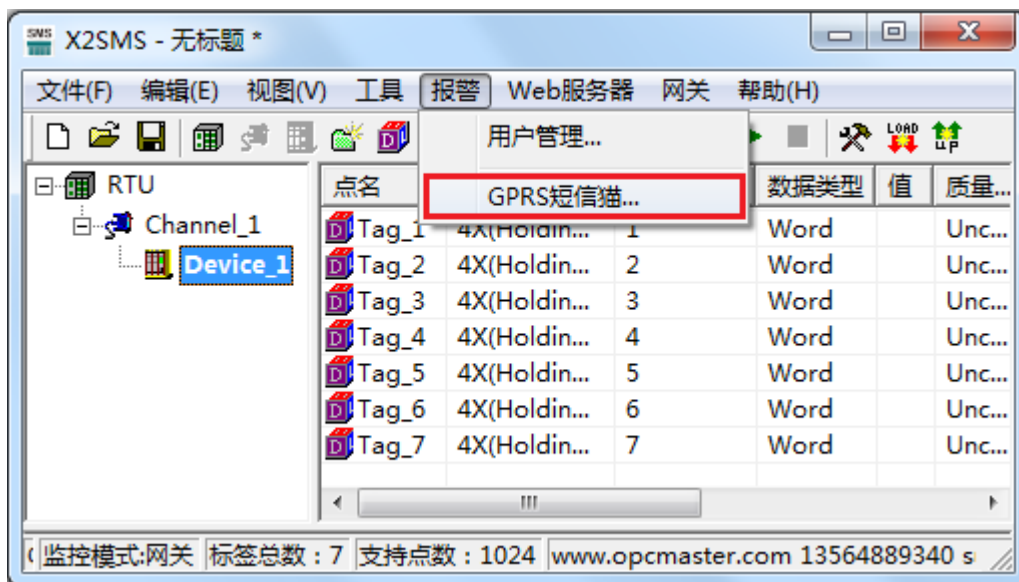


图 3-13-1 选择短信模块

弹出对话框，如下图 3-13-2，编辑 test 文本短消息和接收者的号码，点击“发送”即可验证短消息是否发送成功，从而确保 GPRS Modem 连接正确。注意“串口”是指网关与短信猫连接所使用的 COM 通讯口。

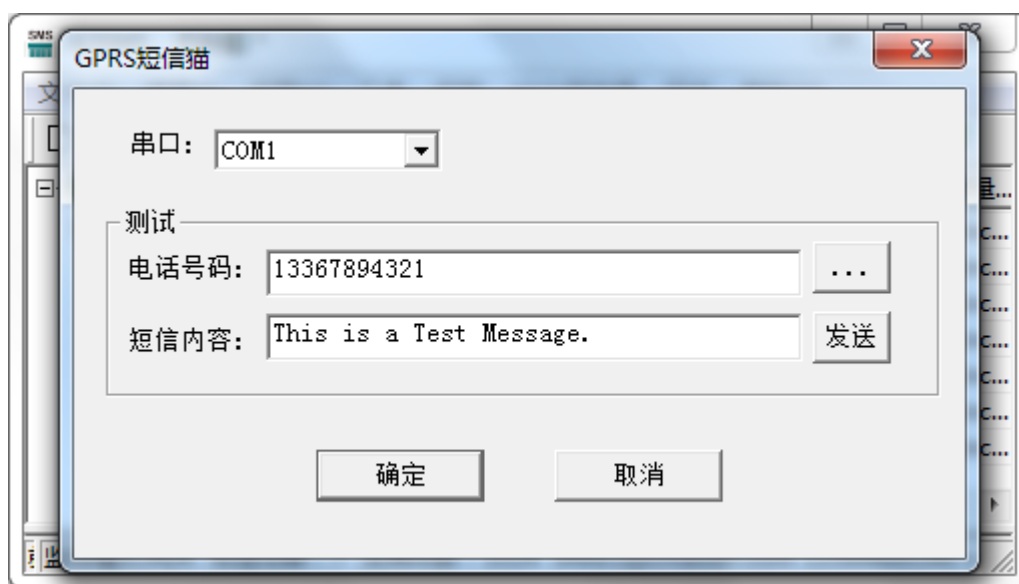


图 3-13-2 测试短信模块

4 WEB 服务器

网关自带 WEB 服务器，默认端口固定为 80。用户可以通过浏览器就可以登录到 WEB 服务器，在网页里可以修改硬件网关的 IP 地址，查看实时数据，下载 X2SMS 配

置软件及工程文件等。

注意：网关的出厂默认 IP 地址是 192.168.1.88，用户如果是第一次改 IP 地址，用户只需一根网线（交叉或直连都可以）和网关直连。需先将 PC 设置成和网关为同一个网段，然后再在浏览器中输入 192.168.1.88 完成网关 IP 地址的修改。

4.1 网页登陆

在浏览器中输入硬件网关的 IP 地址，如下图 4-1-1。



图 4-1-1 网页输入网关 IP 地址

在弹出来的窗口中输入用户名和密码，如下图 4-1-2。



图 4-1-2 用户登录

注意出厂默认用户名为“admin”，密码为“admin123456”，用户在登陆成功之后在用户管理里可以添加个人账户。

4.2 下载文件

下载文件：下载和网关配套使用的配置软件，当前的工程文件以及帮助文档，如下图 4-2-1。



图 4-2-1 下载文件

4.3 用户管理

用户管理:用户可以通过添加、修改、删除等方式管理自己的登陆账号,如下图 4-3-1。



图 4-3-1 用户管理

4.4 网口设置

网口设置: 设置下位机硬件网关网口 IP 地址, 如下图 4-4-1。

◆ SMS2004 支持双网口:

网口 1 默认地址 172.24.13.88 (一般不作为通讯);

网口 2 默认地址 192.168.1.88 (作为网络通讯口)

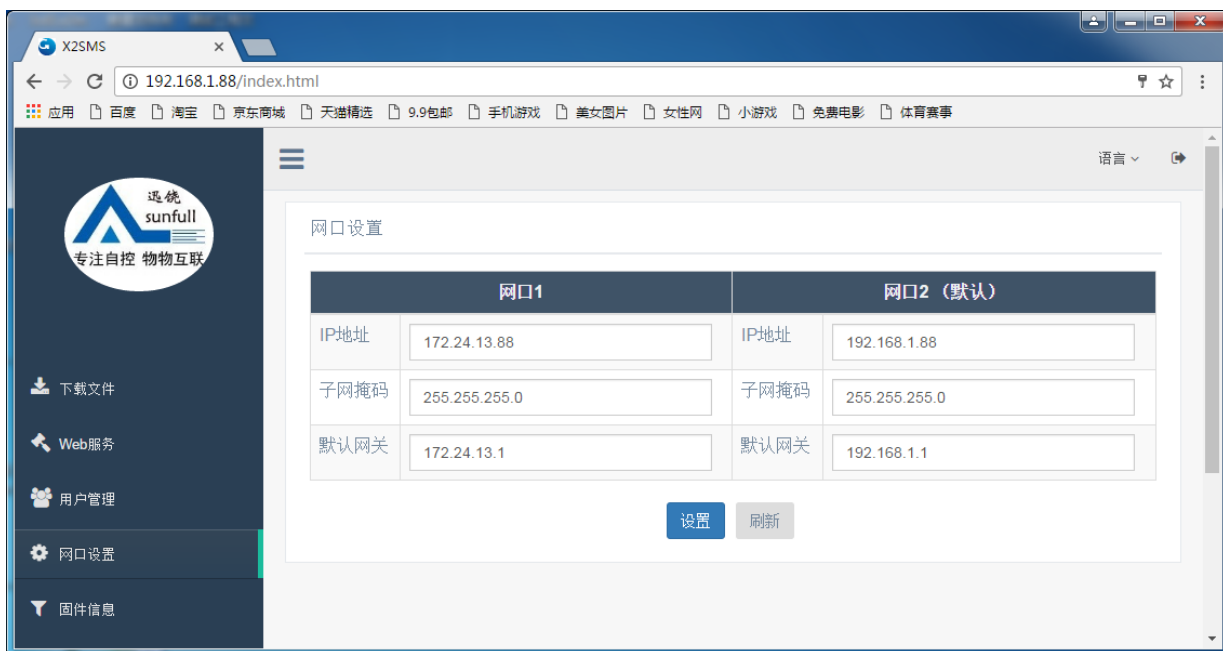


图 4-4-1 网口设置

4.6 固件信息

固件信息: 固件信息是指用户可以查看当前烧录的固件版本信息、机器码和注册码，如下图 4-6-1。

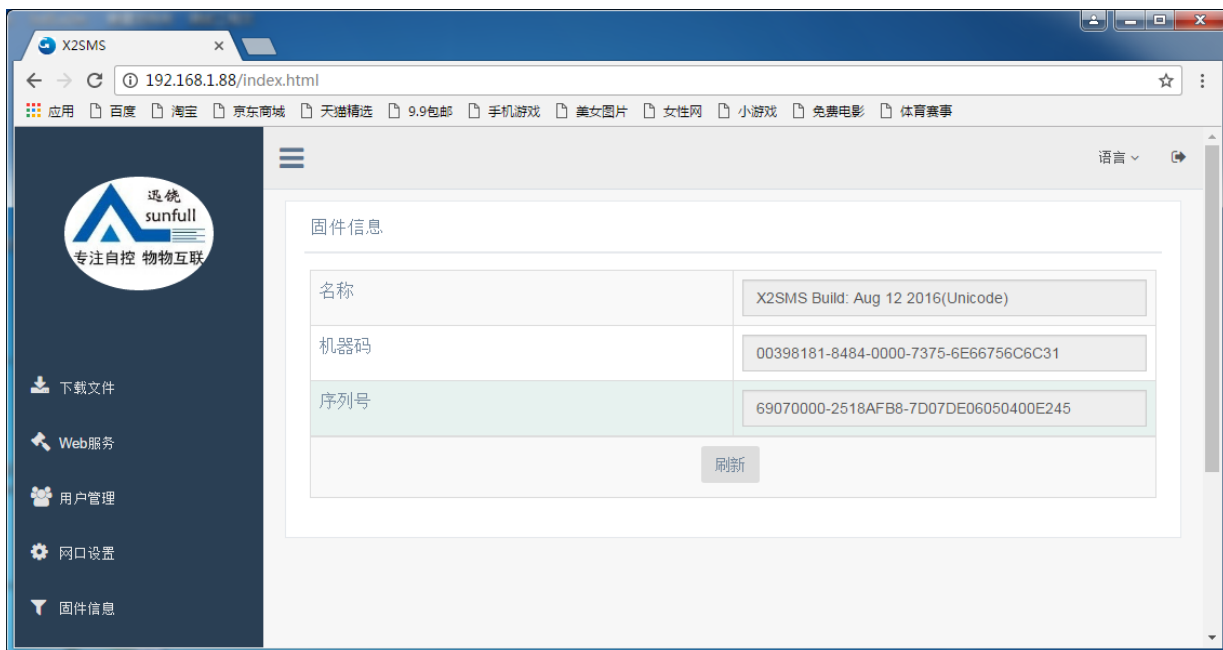


图 4-6-1 固件信息

4.7 系统信息

系统信息：可以查看网关的内存使用情况，远程重启网关等。删除工程和还原配置工程一般是在网关更新时会用到，一般情况下可以不用去点击，如下图 4-7-1。



图 4-7-1 查看系统信息

4.8 通讯状态

通讯状态：除此之外还可以在网页中查看实时动态的数据帧，方便用户直观的了解实时通讯状态，通过对数据帧的分析，可以找出故障的原因，给用户带来了很大的方便，如下图 4-8-1。

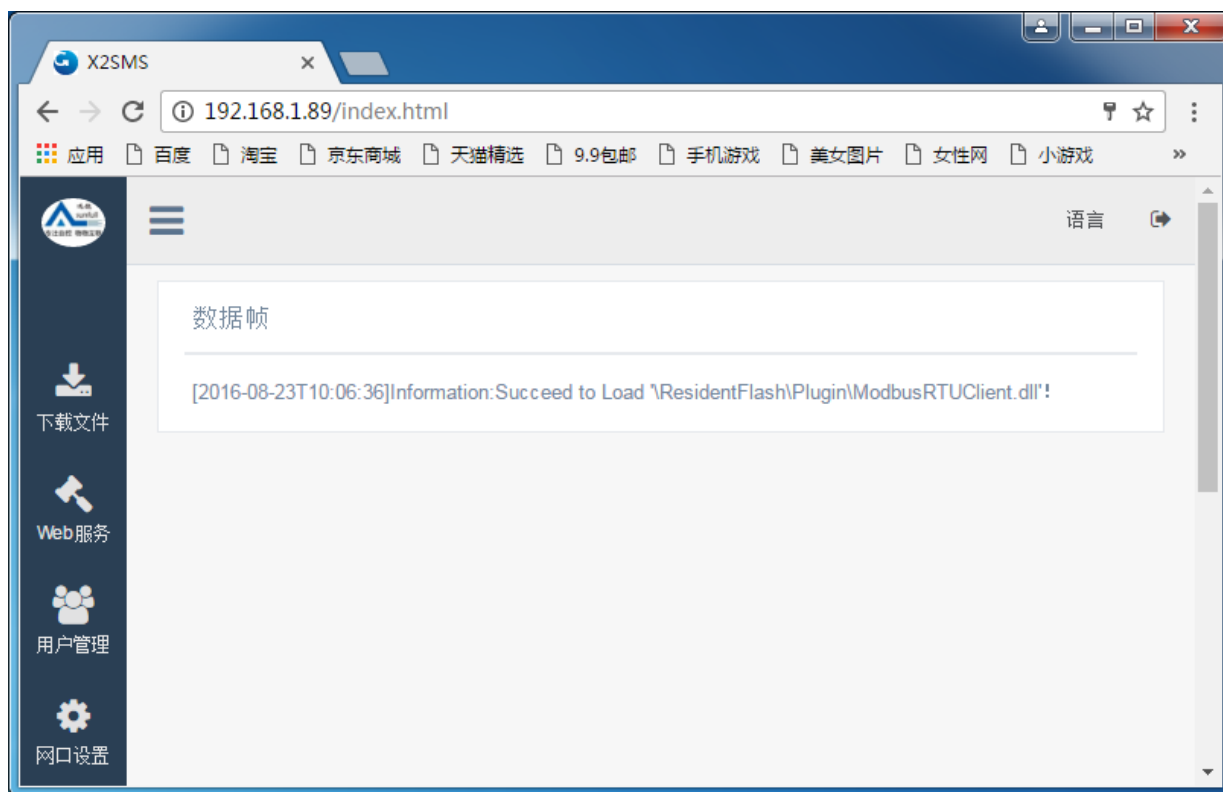


图 4-8-1 查看通讯状态

4.9 实时数据

实时数据: 在网页上可以查看网关采集到的实时数据信息，如下图 4-9-1。

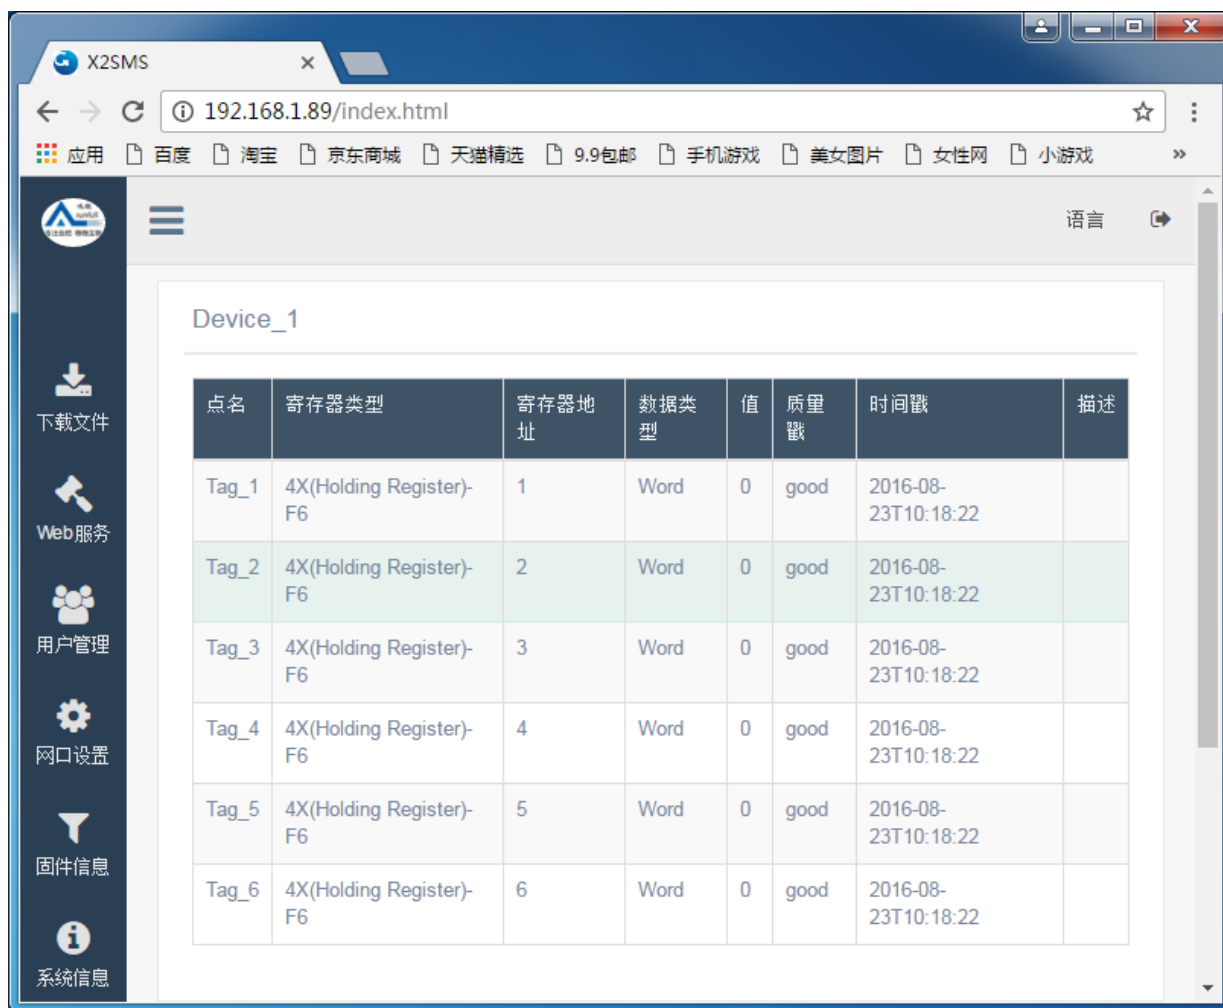


图 4-9-1 查看实时数据

也可以在网页上双击当前标签进行写值操作，如下图 4-9-2。

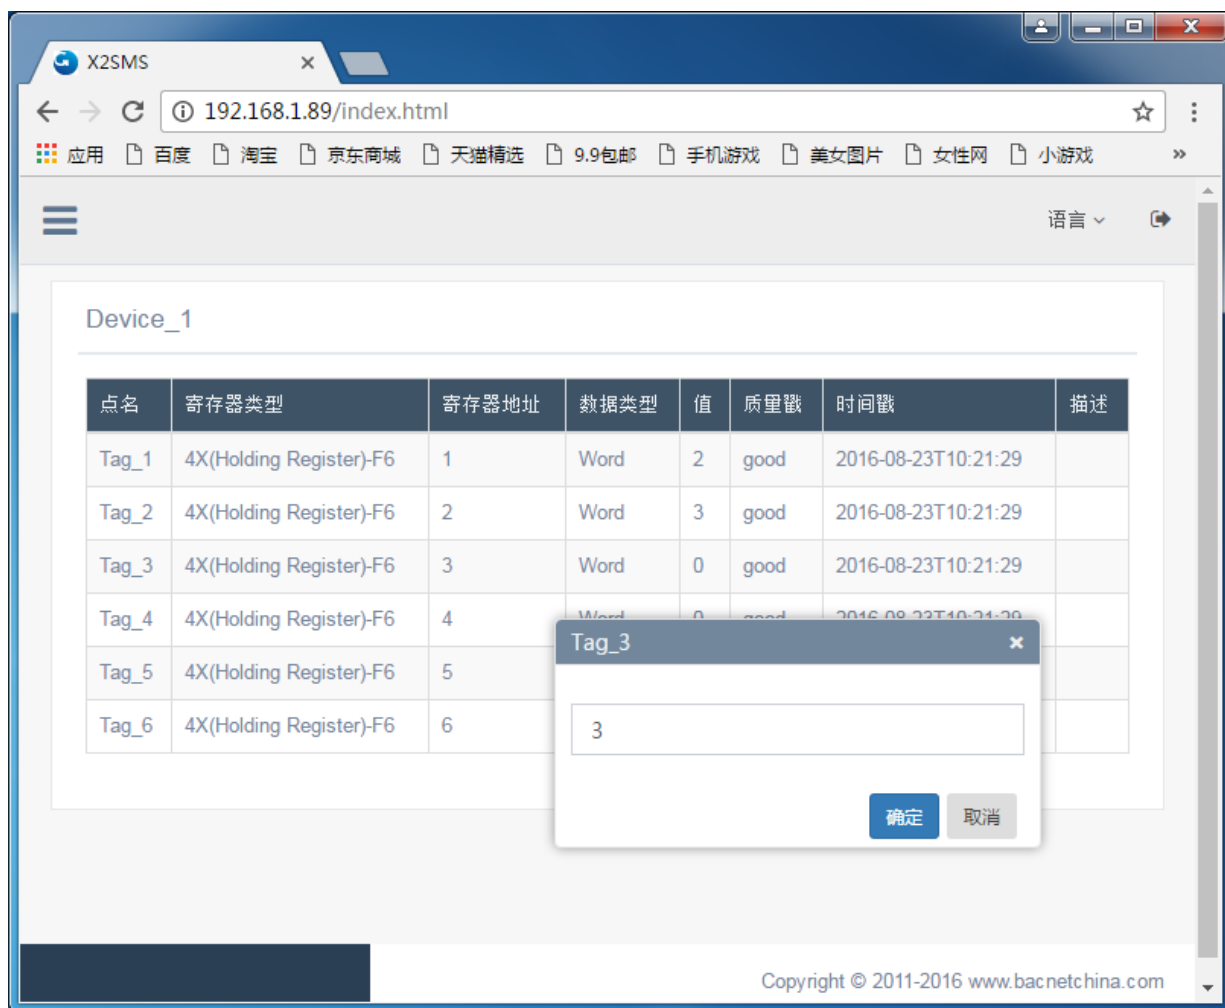


图 4-9-2 写值操作

5 硬件短信猫连接

短信猫提供一个标准的 RS232 通讯 Com 口，只需用串口线将短信猫与电脑或者网关的 COM 口(RS485)连接即可，如下图 5-1。



图 5-1 硬件连接

短信猫与电脑连接之后，插上手机 Sim 卡，最后通上电就能够使用短信猫了，当 X2SMS 在达到预设的报警值时即可通过短信猫发送信息到用户的手机中。

6 USB 硬件狗

安装好的 X2SMS 是 30 分钟试用版的。没有插入授权 USB 硬件狗（或者软授权）时对话框下栏的运行日志会每隔半小时提醒一次授权无效。

当插入授权 USB 硬件狗时系统会自动检测 USB 授权是否成功。

当授权 USB 硬件狗被意外拔出时，运行日志也会有提醒。

7 SMS2004 硬件网关说明

SMS2004-ARM 网关硬件参数如下：

硬件性能如下表 7-1

CPU	32 Bit 400MHz RISC ARM926EJ
内存	64M DDR2
存储器	256M Flash
操作系统	WINDOWS CE
以太网	2 个独立 100M/10M 以太网接口 支持 AUTO MDI/MDIX 2 个 RJ45 接口
电源插口	标准 5.08mm 间距 3PIN 连接器接口
RTC 时钟	内部集成实时时钟, 板载 1 个 CR2032 电池(可以使用 3 年)
蜂鸣器	板载 1 个蜂鸣器 可用于警报或者提示发声
串行通讯端口	4 个全隔离 RS485 接口 （支持收发指示灯）

表 7-1 网关性能

电气规格和工作环境如下表 7-2

额定功率	7 W
额定电压	交直流额定电压 24V，可工作范围 9V~24V 。
电源保护	采用隔离电源模块，具备雷击浪涌保护
允许失电	< 5 ms
CE & ROHS	符合 EN61000-6-2:2005，EN61000-6-4:2007 标准，符合 ROHS 雷击浪涌±4KV，群脉冲±4KV；静电接触 4K，空气放电 8K

工作环境

工作温度	-30~70℃
存储温度	-30~85℃
工作相对湿度	20%~90%无凝露
储运相对湿度	15%~95%无凝露
抗震性	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
冷却方式	自然风冷
防护等级	前面板符合 IP65（配合平整盘柜安装），机身后壳符合 IP20 整机通过 48 小时盐雾试验
机械机构	采用铝合金外壳，表面烤漆处理
整机尺寸	140mmx116mmx 30mm
整机重量	500g

表 7-2 网关电器规格和使用环境

网关的具体接口说明如下：

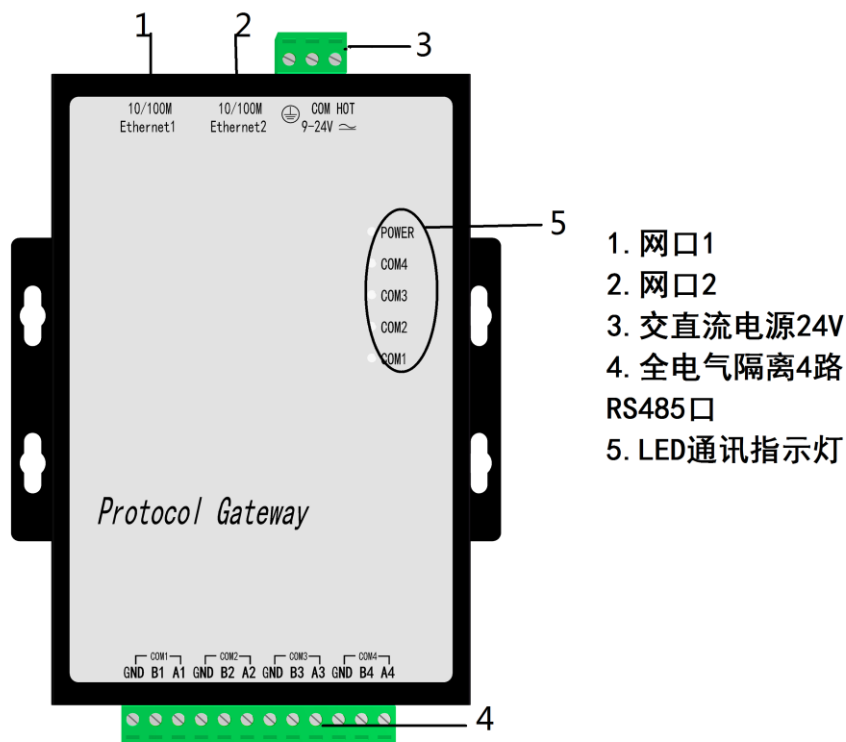


图 7-1 网关接口示意图

网络接口：实物图中的标号 1、2,分别为网络接口 1 和 2。标准的 RJ45 接口，10M/100M 自适应，支持 AUTO MDI/MDIX。网口 1 默认 IP 地址为 172. 24. 13. 88，一般不做通讯用，主要用于还原网口 2 的 IP 地址（如需用到不同网段双网口功能，可更改网口 1），网口 2 默认为 192. 168. 1. 88. 可做更改，方便连接通讯。

电源接口

实物图中的标号 3 为主板电源输入接口，接口采用标准 3PIN 5.08mm 间距连接器，输入脚位定义如下表 7-3：

PIN脚序号	网络定义	说明	备注
1	Earth	机壳地线	连接大地
2	GND	本机电源地线	电源输入负极
3	+24V	电源输入正极	电源输入正极

表 7-3

电源输入支持交直流 9V~24V 宽压输入，支持过流、抗雷保护，支持反接保护。

RS485 接口

实物图中的标号 4 为 RS485 接口，接口采用标准 12PIN 5.08mm 间距连接器，脚位定义如下表 7-4:

PIN脚序号	网络定义	说明	备注
1	A1	RS485接口1 (COM1)	全电气隔离RS485接口，隔离电压最大为 2000V
2	B1		
3	RS485_GND		
4	A2	RS485接口2 (COM2)	全电气隔离RS485接口，隔离电压最大为 2000V
5	B2		
6	RS485_GND		
7	A3	RS485接口3 (COM3)	全电气隔离RS485接口，隔离电压最大为 2000V
8	B3		
9	RS485_GND		
10	A4	RS485接口4 (COM4)	全电气隔离RS485接口，隔离电压最大为 2000V
11	B4		
12	RS485_GND		

表 7-4

8 常见问题说明

8.1 提示调用 WEB 服务器方法失败

对于在 PC 上使用网关，当启动监控的时候，在打印消息栏不停地提示错误消息“调用'http://127.0.0.1:80/soap/GetMessages'WEB 服务方法失败！”，一般这种情况主要有三方

面的原因:

第一种可能是当前的监控模式为网关模式，需要调整到本地模式。

第二种可能是当前 WEB 服务器的端口号被本机上其它的应用程序占用了。

第三种是 X2SMS 程序被关闭了，只需重新启动监控即可。

8.2 注意区别上传工程与下载工程

特别提醒，在 PC 上把工程配置完成后，通过“**上传工程**”功能将工程上传到网关中。
需要看网关里的工程时，是通过“**下载工程**”功能将工程下载到配置软件中。